	<p>Piano Operativo redatto in ottemperanza alle disposizioni previste dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 convertito con Legge nr. 76 del 28 maggio 2021.</p> <p><b>Svolgimento dell'esame (2 prove scritte) per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di merci conto terzi su strada in ambito nazionale ed internazionale e per l'esame integrativo internazionale, del 14/02/2022, presso la sede della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13 - Bologna</b></p>		
Rev. 3	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE e SERVIZIO TRASPORTI		Pag. 1 di 8

Il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con Legge nr. 76 del 28 maggio 2021, ha disposto all'art. 10 c. 9 che "a decorrere dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle prove selettive "in presenza", sia scritte che orali, dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630 del Capo del Dipartimento della protezione civile e successive modificazioni".

In data 15/04/2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica ha approvato (DFP-0025239-9-15/04/21) il protocollo che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 ed è stato esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29/03/2021.

Tale protocollo obbliga le amministrazioni pubbliche all'adozione di un piano operativo specifico per lo svolgimento in presenza delle prove scritte ed orali delle procedure selettive, contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto indicato nel suddetto protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, oltre a tutti gli adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.


Nel presente Piano operativo si tiene conto di quanto evidenziato nel Protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente con l'obiettivo di fornire le misure igienico-comportamentali e organizzative, nonché le procedure da adottare al fine di consentire le attività necessarie durante le prove scritte in presenza nelle sale individuate, minimizzando le probabilità di trasmissione del contagio da COVID 19. Restano ferme le disposizioni indicate nel Protocollo adottato dalla Città metropolitana di Bologna con Atto del Sindaco nr. 116 del 01/07/2020, quale Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19.

Il presente documento contiene specifica indicazione circa:

- il rispetto dei requisiti degli ambienti per lo svolgimento delle prove;
- il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita;
- il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dalle aule nonché di svolgimento delle prove;
- l'individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
- le modalità di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove;
- le procedure di gestione dell'emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative vigenti);
- l'individuazione del numero minimo del personale addetto necessario, che viene definito nel protocollo specifico della procedura d'esame;
- modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato ed ai componenti della commissione esaminatrice sulle misure adottate.

Le indicazioni del presente piano sono rivolte:

- 1) al Servizio amministrativo Trasporti;
- 2) alla Commissione esaminatrice;
- 3) al personale di vigilanza;
- 4) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti.

	<p>Piano Operativo redatto in ottemperanza alle disposizioni previste dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 convertito con Legge nr. 76 del 28 maggio 2021.</p> <p><b>Svolgimento dell'esame (2 prove scritte) per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di merci conto terzi su strada in ambito nazionale ed internazionale e per l'esame integrativo internazionale, del 14/02/2022, presso la sede della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13 - Bologna</b></p>		
Rev. 3	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE e SERVIZIO TRASPORTI		Pag. 2 di 8

## 1. MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE

Le prove d'esame si svolgeranno presso la sede centrale della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni nr. 13, Bologna, Aule Consiglio, Vandelli e Zodiaco (**Allegato 1**).

In particolare, i candidati dovranno:


- 1) Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare)
- 2) Non presentarsi presso la sede della prova se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
  - a. temperatura superiore a 37,5°C o brividi;
  - b. tosse di recente comparsa;
  - c. difficoltà respiratoria;
  - d. perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
  - e. mal di gola.
- 3) Non presentarsi presso la sede della prova d'esame se sottoposto alla misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;
- 4) presentare all'atto dell'ingresso (accettazione) una delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass), di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021;
- 5) dichiarare di essere consapevole di dover adottare, durante la permanenza nelle aule d'esame, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19, ivi compresa la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso ai locali di pertinenza, adottata al fine di prevenire la diffusione del contagio da Sars-CoV-2;
- 6) Indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso (accettazione) e sino all'uscita, la mascherina FFP2 messa a disposizione dall'amministrazione.
- 7) Rispettare in qualsiasi momento il distanziamento interpersonale (almeno 2,25 metri);
- 8) Utilizzare esclusivamente i servizi igienici dedicati, posti in prossimità delle aule destinate alle prove d'esame (**Allegato 1**).

Gli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 sono oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (**Allegato 2**). Qualora una o più delle sopra riportate indicazioni non dovesse essere soddisfatta sarà inibito l'accesso del candidato alla sede.

Rispetto al punto 6), tutti i candidati saranno muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree.

A tale fine l'amministrazione renderà disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine FFP2 al momento dell'accesso (accettazione).

I candidati indosseranno obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall'amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto, l'impossibilità di partecipare alla prova. L'amministrazione fornirà indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca) - **Allegato 3**), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non sarà consentito, in ogni caso, nell'area d'esame l'uso di mascherine chirurgiche e mascherine di comunità in possesso del candidato.

	<p>Piano Operativo redatto in ottemperanza alle disposizioni previste dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 convertito con Legge nr. 76 del 28 maggio 2021.</p> <p><b>Svolgimento dell'esame (2 prove scritte) per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di merci conto terzi su strada in ambito nazionale ed internazionale e per l'esame integrativo internazionale, del 14/02/2022, presso la sede della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13 - Bologna</b></p>		
Rev. 3	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE e SERVIZIO TRASPORTI		Pag. 3 di 8

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell'accettazione nella sede presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, sarà invitato a ritornare al proprio domicilio.

In merito alla gestione di eventuali situazioni di emergenza che dovessero prevedere la necessità di evacuazione dell'immobile - parziale o totale - si evidenzia che le planimetrie del piano di evacuazione, con l'indicazione delle vie di fuga, sono affisse nei corridoi prospicienti le sale dedicate alla prova d'esame.

Gli operatori della vigilanza, gli addetti all'organizzazione e all'identificazione dei candidati, nonché i componenti della commissione giudicatrice, dovranno essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass), di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e saranno muniti di mascherine FFP2, prive di valvola di espirazione per l'intera durata della prova. Il controllo sul possesso della certificazione verde (green pass) da parte degli operatori della vigilanza, degli addetti all'organizzazione e all'identificazione dei candidati, nonché dei componenti della commissione giudicatrice, sarà svolto quotidianamente dal personale medico sanitario incaricato delle operazioni concorsuali, che procederà alla verifica attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19". Al termine della giornata, il medico addetto alle operazioni redigerà e consegnerà all'incaricato dell'Ente per i controlli delle certificazioni verdi, Dott.ssa Piera Marani, un elenco nominativo dei soggetti che sono stati sottoposti al controllo, senza riportare l'esito della verifica.


Le misure del presente protocollo riprendono i dettami normativi e le conoscenze scientifiche acquisite in corso di emergenza epidemiologica-COVID-19, aggiornate allo stato attuale, ferme restando le misure e le procedure interne generali approvate con Atto del Sindaco nr. 116 del 01/07/2020, quale Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19.

## 2. REQUISITI DELL'AREA DEDICATA ALL'ESAME

L'area dedicata alle prove d'esame, ad uso esclusivo delle attività in parola, è stata individuata all'interno della sede istituzionale della Città metropolitana di Bologna, via Zamboni nr. 13 – Bologna, nelle Sale Consiglio, Vandelli e Zodiaco (**vedi Allegato 1**). Il luogo ha un'elevata flessibilità logistica e dispone delle seguenti caratteristiche:

- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall'area d'esame;
- disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.);
- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche esterne);
- disponibilità di un locale autonomo e isolato (locale "Triage"), individuato nella Sala "Caduti del Lavoro" a piano terra, di fronte alla Portineria, dove accogliere e isolare gli eventuali soggetti sintomatici (sintomi insorti durante lo svolgimento delle prove), a cura dello staff-medico sanitario messo a disposizione da "Centri Medici Dyadea S.r.l." con cui l'Amministrazione ha stipulato un accordo, raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti all'aula d'esame, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio.

In tutta l'area d'esame, particolarmente nelle aree antistanti l'aula della prova e dei servizi igienici, sono disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. In prossimità dei dispenser e dei servizi igienici vengono rese disponibili, con apposita cartellonistica, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

	<p>Piano Operativo redatto in ottemperanza alle disposizioni previste dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 convertito con Legge nr. 76 del 28 maggio 2021.</p> <p><b>Svolgimento dell'esame (2 prove scritte) per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di merci conto terzi su strada in ambito nazionale ed internazionale e per l'esame integrativo internazionale, del 14/02/2022, presso la sede della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13 - Bologna</b></p>		
Rev. 3	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE e SERVIZIO TRASPORTI		Pag. 4 di 8

### 3. REQUISITI DELLE AULE DEDICATE ALL'ESAME E ORGANIZZAZIONE DELL'ACCESSO ALL'AREA

L'accesso dei candidati e dei componenti della Commissione giudicatrice alla sede concorsuale avverrà dall'ingresso principale di Via Zamboni nr. 13, Bologna, secondo un percorso in entrata e in uscita distinto e separato da quello individuato per i dipendenti della Città metropolitana (**Allegato 1**). I percorsi di entrata e uscita saranno opportunamente segnalati con apposita cartellonistica. I dipendenti saranno inoltre preavvisati in merito alle modalità di accesso alla sede, in occasione della prova, mediante apposito comunicato a cura del Servizio amministrativo Trasporti.

All'ingresso di ciascun candidato, il personale medico sanitario appositamente incaricato provvederà a:

- **rilevare la temperatura**, che dovrà risultare non superiore a 37,50°C; qualora un candidato, al momento dell'ingresso nella sede presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C e/o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, sarà invitato a ritornare al proprio domicilio e non potrà sostenere la prova. Nel caso di temperatura superiore ai 37,5° C, senza la presenza di altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, il candidato verrà momentaneamente allontanato, per essere poi sottoposto, con il suo consenso, ad una seconda misurazione della temperatura trascorsi 5/10 minuti; in caso di ulteriore riscontro positivo, sarà invitato a ritornare al proprio domicilio e non potrà sostenere la prova. Il Presidente della Commissione disporrà e farà verbalizzare la non ammissione del candidato;
- **verificare il possesso della certificazione verde** (green pass) manualmente attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19". Al termine della giornata, il medico addetto alle operazioni redigerà e consegnerà all'incaricato dell'Ente per i controlli delle certificazioni verdi dei visitatori, Dott.ssa Piera Marani, un elenco nominativo dei candidati che sono stati sottoposti al controllo, senza riportare l'esito della verifica.
- **acquisire la dichiarazione di cui all'allegato 2).**


Concluse le operazioni di cui sopra il candidato viene invitato a togliersi la propria mascherina e ad indossare la **mascherina FFP2**, messa a disposizione dall'Amministrazione, a copertura delle vie aeree, naso e bocca, durante il tempo di permanenza nell'area concorsuale. **Chi rifiuta di indossare la mascherina non potrà accedere all'area concorsuale.** Tale operazione dovrà avvenire a debita distanza dal personale addetto all'accoglienza e dai candidati. Verranno predisposti appositi contenitori dove i candidati potranno gettare le mascherine usate per il successivo smaltimento a carico della Città metropolitana di Bologna.

Il candidato viene quindi invitato ad accedere all'area concorsuale, raggiungendo la postazione dedicata all'identificazione secondo le indicazioni di percorso appositamente predisposte. I candidati che accederanno all'area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser di gel igienizzante per l'igienizzazione delle mani e immettersi nel percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate, e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale), indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona.

L'amministrazione ridurrà al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione da parte della segreteria della commissione o del personale addetto alle operazioni concorsuali, compilando il modulo di riconoscimento precompilato con i dati anagrafici del candidato, acquisiti con la presentazione della domanda di partecipazione. Tali operazioni dovranno avvenire nel rispetto delle regole di distanziamento, delle indicazioni fornite dall'organizzazione, nonché della segnaletica orizzontale e verticale.

Verrà garantita l'identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi, che dovranno dichiararlo al personale addetto alle operazioni preliminari di cui sopra.

Terminata la procedura di identificazione il candidato, seguendo le indicazioni fornite, prenderà posto all'interno di una delle sale concorsuali (Sala Consiglio, Sala Vandelli o Sala Zodiaco), nella postazione che gli verrà assegnata dal personale incaricato. Nella postazione assegnata il candidato troverà, già predisposto, il materiale necessario per l'espletamento della prova.

	<p>Piano Operativo redatto in ottemperanza alle disposizioni previste dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 convertito con Legge nr. 76 del 28 maggio 2021.</p> <p><b>Svolgimento dell'esame (2 prove scritte) per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di merci conto terzi su strada in ambito nazionale ed internazionale e per l'esame integrativo internazionale, del 14/02/2022, presso la sede della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13 - Bologna</b></p>		
Rev. 3	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE e SERVIZIO TRASPORTI		Pag. 5 di 8

In tutte le sale concorsuali, le postazioni dei candidati sono posizionate ad una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l'una dall'altra, in modo che ad ogni candidato venga garantita un'area di 4,5 mq. (**Allegato 1**). Le sale concorsuali sono dotate di un'adeguata areazione naturale e di una superficie sufficiente ad ospitare la Commissione, compresa la Segretaria, eventuale personale di sorveglianza/supporto, e il numero di candidati convocati nella stessa giornata.

Le sale hanno, inoltre:

- pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- servizi igienici facilmente accessibili, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente.

Tutte le sale concorsuali, infine, saranno dotate di apposita segnaletica orizzontale o verticale, al fine di facilitare l'osservanza dell'obbligo di mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza.

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente le prove d'esame, oltre che nel corso delle prove stesse finché non saranno autorizzati all'uscita nelle modalità previste per assicurare la distanza interpersonale di sicurezza.

Ciascuna postazione sarà già dotata di:

- una penna monouso;
- una busta media;
- una busta piccola con cartoncino;
- Istruzioni sulla modalità di espletamento delle prove e regole da osservare durante la permanenza nell'area d'esame.

#### 4. SVOLGIMENTO DELLE PROVE E USCITA DEI CANDIDATI

Una volta che tutti i partecipanti sono sistemati ai propri posti e comunque raggiunto l'orario stabilito per l'inizio delle prove, il Presidente della Commissione darà lettura, tramite microfono amplificato, delle disposizioni da osservare e delle modalità di svolgimento delle prove.

È vietato l'utilizzo di materiale proprio o lo scambio di materiale con altri candidati, il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. Le prove scritte saranno estratte dalla Commissione e verranno consegnate a ciascuno dei candidati in due buste separate: la busta A contenente la prima prova e la busta B contenente la seconda.


Tutta l'operazione avverrà nel rispetto delle regole del distanziamento e previa igienizzazione delle mani.

Il Presidente della Commissione dichiara l'inizio della prova, con l'indicazione dell'orario esatto, momento nel quale i candidati potranno visionare e iniziare le prove d'esame.

Le 2 prove hanno ciascuna una durata di due ore come previsto dall'allegato I, parte II del Regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio e dall'art. 4 del Decreto Dirigenziale di della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità, prot. n. 79 del 08/07/2013 di attuazione dell'art. 8 del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento Europeo e consiglio del 21 ottobre 2009, concernente le condizioni relative al requisito di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada per conto terzi e dell'articolo 8 comma 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, concernente i quesiti e gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale. Non è previsto un intervallo di tempo tra lo svolgimento della prima prova e della seconda. Terminata la prima

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.



	<p>Piano Operativo redatto in ottemperanza alle disposizioni previste dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 convertito con Legge nr. 76 del 28 maggio 2021.</p> <p><b>Svolgimento dell'esame (2 prove scritte) per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di merci conto terzi su strada in ambito nazionale ed internazionale e per l'esame integrativo internazionale, del 14/02/2022, presso la sede della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13 - Bologna</b></p>		
Rev. 3	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE e SERVIZIO TRASPORTI		Pag. 6 di 8

prova, il candidato dovrà sigillare la prova nella busta corrispondente, come da indicazioni fornite a ciascun candidato, e segnalare alla Commissione l'inizio della seconda prova. Il candidato può terminare e sigillare la prima prova anche prima del termine delle due ore.

Durante lo svolgimento dell'esame non sarà permesso l'allontanamento dalla propria postazione, salvo casi eccezionali ed esclusivamente per recarsi ai **servizi igienici** o per altri motivi indifferibili, **uno per volta e seguendo i percorsi indicati mediante segnaletica orizzontale, e solo se la prima prova è stata terminata e la busta della seconda prova è ancora sigillata.**

**Conclusa la seconda prova** i candidati inseriranno le buste medie con le due prove, contenenti ciascuna la busta piccola con il nome ed il cognome già sigillata, nella busta grande da consegnare nella postazione di raccolta delle buste, dotata di dispenser con gel idroalcolico per le mani e di appositi divisori in plexiglass con apposite finestre per il passaggio delle buste. I candidati per ordine di fila saranno invitati ad avvicinarsi uno alla volta al tavolo stesso.

Le buste grandi saranno firmate da uno dei componenti la Commissione o dagli addetti preposti e inserite in una scatola che al termine delle operazioni di consegna delle prove verrà sigillata, timbrata e firmata da tutti i componenti della Commissione. Il candidato, una volta terminate le due prove, si allontanerà continuando a rispettare le misure di sicurezza e protezione indicate nel presente Piano Operativo.

La procedura di deflusso del candidato dalle aule sarà gestita scaglionando in maniera ordinata e invitando all'uscita il candidato e il pubblico. Il deflusso sarà espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale di almeno 2,25 mt.

Nel caso di **insorgenza** durante le prove in candidati di sintomi riconducibili al **COVID-19**, il Presidente della Commissione, avvalendosi degli addetti all'organizzazione, inviterà il soggetto a rischio a raggiungere, attraverso apposito percorso, l'area dedicata all'isolamento (**Allegato 1**). Il Presidente della Commissione disporrà e farà verbalizzare l'esclusione del candidato dall'esame. Il personale medico, a disposizione per tutta la durata della prova, valuterà le condizioni del candidato e disporrà le misure necessarie per l'allontanamento dalla struttura."

## 5. BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELL'AREA DEDICATA ALL'ESAME

Gli ambienti utilizzati per gli esami e per l'attesa saranno puliti, disinfettati e sanificati prima della sessione, da addetti della società incaricata, nel rispetto delle norme vigenti in materia.


## 6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Gli ambienti destinati allo svolgimento delle prove sono dotati di un tavolo dedicato ai membri della commissione esaminatrice fra i quali sarà sempre rispettata la distanza di circa 2,25 metri, misurato in qualsiasi direzione. Tale distanza è rispettata anche tra la commissione e i candidati.

Le aule dedicate allo svolgimento della prova scritta saranno dotate, in prossimità dei relativi ingressi, di *dispenser* di gel igienizzante per le mani. Così come sarà presente un dispenser di gel igienizzante per le mani all'interno delle relative aule.

Inoltre prima, durante e dopo la sessione d'esame sarà garantito un costante ricambio d'aria.

Per l'intera permanenza presso la sede di Via Zamboni nr. 13 i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere la mascherina e circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati.

	<p>Piano Operativo redatto in ottemperanza alle disposizioni previste dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 convertito con Legge nr. 76 del 28 maggio 2021.</p> <p><b>Svolgimento dell'esame (2 prove scritte) per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di merci conto terzi su strada in ambito nazionale ed internazionale e per l'esame integrativo internazionale, del 14/02/2022, presso la sede della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13 - Bologna</b></p>		
Rev. 3	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE e SERVIZIO TRASPORTI		Pag. 7 di 8

All'interno delle Sale è applicata apposita segnaletica verticale, al fine di facilitare l'osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza, dell'obbligo dell'uso della mascherina e dell'impegno di igienizzazione delle mani.

Nel corso delle prove dovranno essere evitati scambi di documenti e materiali tra i componenti della Commissione. Nel caso in cui sia necessario lo scambio di documenti e materiali, non potrà avvenire brevi manu, ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio, previa igienizzazione delle mani con l'apposito dispenser.

## 7. ADDETTI ALL'ORGANIZZAZIONE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Si prevedono:

- n. 5 componenti la Commissione;
- n. 1 segretario della Commissione con funzioni di addetto all'organizzazione;
- n. 1 vice-segretario della Commissione con funzioni di addetto all'organizzazione;
- n. 2 unità di personale a supporto della commissione con funzioni di addetti all'organizzazione, identificazione e vigilanza;
- N. 1 unità di personale sanitario per il presidio nel locale adibito ad isolamento;
- N. 1 addetto alla pulizia dei servizi igienici, per garantire la sanificazione ad ogni utilizzo.

Tutti i soggetti coinvolti saranno previamente adeguatamente informati e formati sul presente piano operativo, nonché del protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15/04/2021 (DFP0025239-P), tramite pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale della Città metropolitana di Bologna ed invio a mezzo mail ai componenti della Commissione.

Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento delle prove di esame, gli addetti all'organizzazione, all'identificazione e vigilanza dei candidati nonché i componenti della commissione esaminatrice e il Segretario si sottoporranno a un'adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l'intero svolgimento della prova.


Durante le prove gli eventuali addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di mascherina FFP2, e circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri.

Il Presidente della Commissione d'esame assicurerà lo svolgimento delle prove in conformità alle indicazioni contenute nel presente piano operativo e potrà, altresì, adottare ogni iniziativa volta alla soluzione di problematiche non previste garantendo, tuttavia, l'adozione di misure organizzative non difformi dal Protocollo della Funzione Pubblica del 15/04/2021 (DFP 0025239-P), sentito, se ritenuto necessario, il RSPP dell'Ente.

## 8. INFORMAZIONE AI CANDIDATI

Sarà garantita adeguata informazione ai candidati attraverso la pubblicazione del presente piano operativo nonché del protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/04/2021 (DFP 0025239-P) sul sito dedicato agli esami abilitativi [https://www.cittametropolitana.bo.it/trasporti/Avvisi\\_e\\_bandi](https://www.cittametropolitana.bo.it/trasporti/Avvisi_e_bandi) almeno 10 giorni prima l'effettuazione delle prove.

L'area esterna e interna alla sede concorsuale sarà dotata di segnaletica orizzontale e verticale nonché di cartellonistica informativa delle misure per la prevenzione del COVID-19.

	<p>Piano Operativo redatto in ottemperanza alle disposizioni previste dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 convertito con Legge nr. 76 del 28 maggio 2021.</p> <p><b>Svolgimento dell'esame (2 prove scritte) per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di merci conto terzi su strada in ambito nazionale ed internazionale e per l'esame integrativo internazionale, del 14/02/2022, presso la sede della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13 - Bologna</b></p>		
Rev. 3	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE e SERVIZIO TRASPORTI		Pag. 8 di 8

## 9. VALIDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA D'ESAME

Il presente piano operativo è stato sottoposto al Datore di Lavoro per le verifiche inerenti la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Dott. Ing. Riccardo Stanzani (art. 17 c.1 lett. B del D. Lgs. 81/08), attesta la piena e incondizionata conformità del presente piano operativo specifico alle prescrizioni del protocollo DFP 0025239-P/15/04/2021.

La Dirigente dell'Area Sviluppo Economico entro e non oltre 5 giorni prima dell'avvio delle prove, trasmette al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC ([ripam@pec.governo.it](mailto:ripam@pec.governo.it)) apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.

Bologna, 25/01/2022

### IL RSPP

Dott. Ing. Riccardo Stanzani  
(documento firmato digitalmente)

### La Dirigente dell'Area Sviluppo Economico

Dott.ssa Giovanna Trombetti  
(documento firmato digitalmente)

Visto:

### La Presidente della Commissione d'esame

Dott.ssa Giovanna Trombetti  
(documento firmato digitalmente)

### Il Datore di Lavoro

Dott. Ing. Massimo Biagetti  
(documento firmato digitalmente)

- Allegati:

1. Planimetria dell'area d'esame dedicata;
2. Modello Dichiarazione da rilasciare per poter accedere all'area d'esame;
3. Indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine;
4. Piano per la Gestione dell'Emergenza ed evacuazione.



**ALLEGATO 1 - individuazione dei percorsi e dei locali destinati allo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di merci conto terzi su strada in ambito nazionale ed internazionale e per l'esame integrativo internazionale.**


**Lugogo:** Sede della Città Metropolitana di Bologna - via Zamboni, 13 Bologna  
**Data di svolgimento:** 14 febbraio 2022

Numero di candidati ammessi: 51  
Numero personale addetto e commissari: 7


Sala Vandelli:	n. 15 cadicati e n. 1 commissari
Sala Giunta:	n. 20 cadicati e n. 3 commissari
Sala dello Zodiaco:	n. 16 cadicati e n. 3 commissari

Documento predisposto dal SPP il 20.01.2022



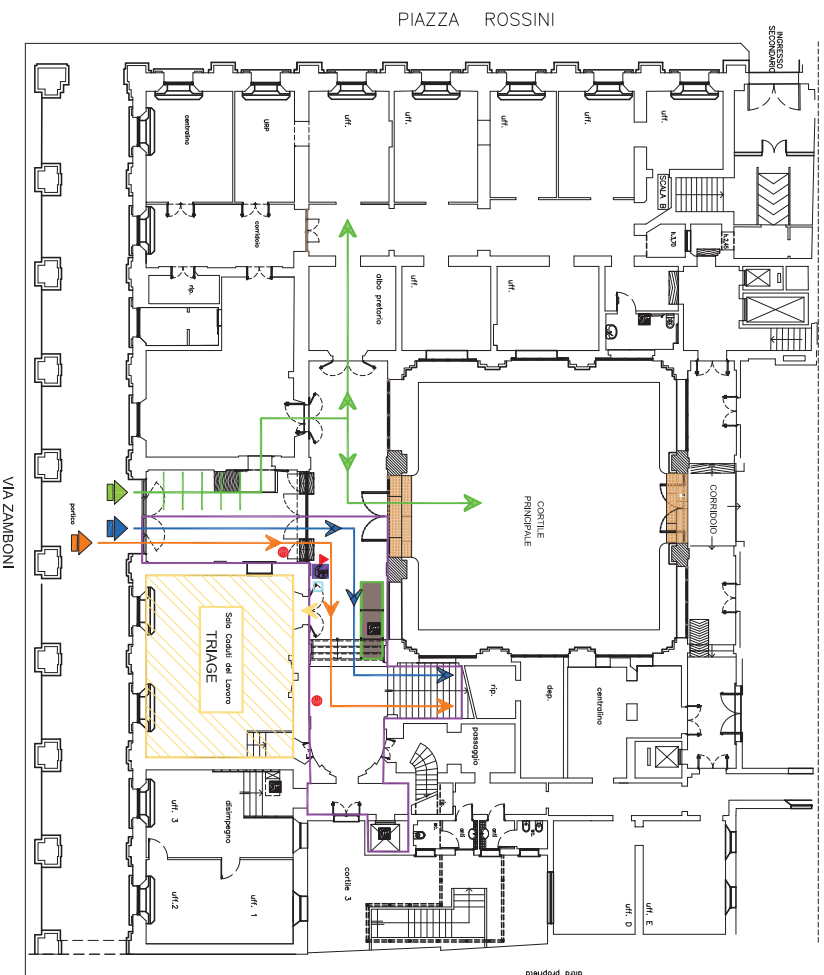

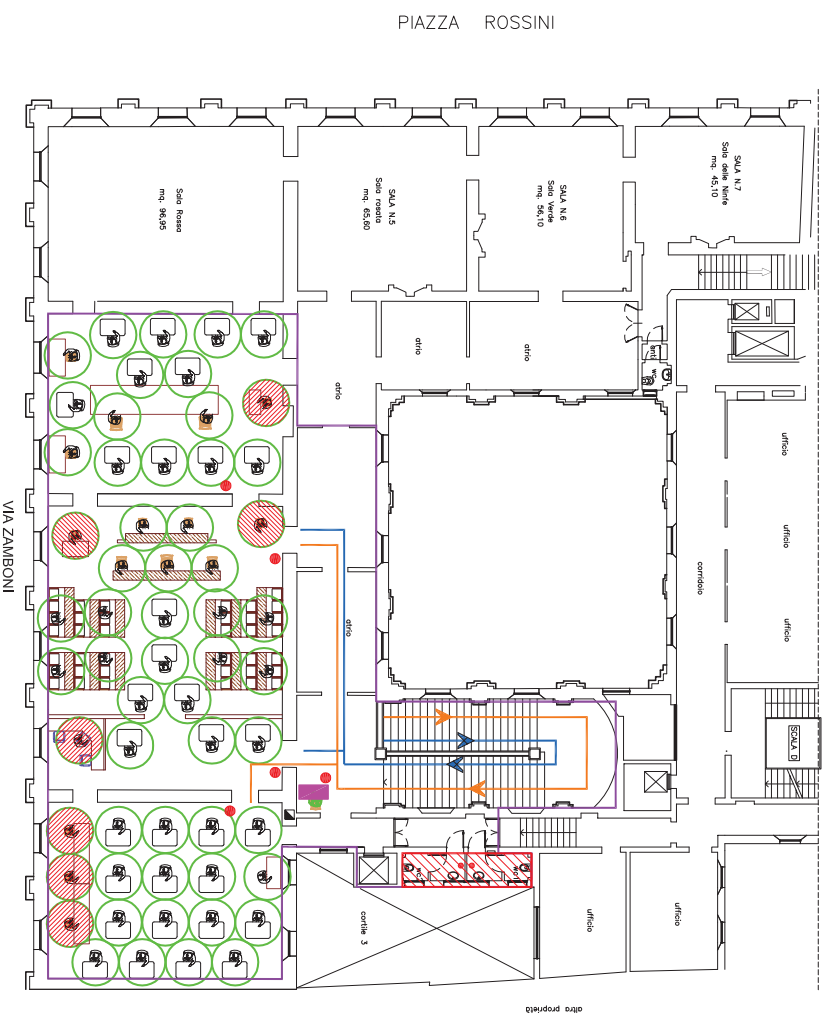

PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO PRIMO








## LEGENDA

-  ingresso personale dipendente
-  percorso ingresso/uscita dipendenti
-  ingresso/uscita riservato ai candidati
-  percorso ingresso/uscita candidati
-  ingresso/uscita riservato alla commissione
-  percorso ingresso/uscita commissione

- stalli di distanziamento (2,25 mt.)
- diffusore igienizzante mani
- termoscanner
- contenitore smaltimento mascherine

- postazioni commissione

-  perimetro area concorsuale
-  area di Triage
-  accettazione candidati
-  identificazione candidati (addetti distanziati 3 mt)
-  servizi igienici dedicati ai candidati

Allegato 2

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI CONTO IN TERZI IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E PER L'ESAME INTEGRATIVO INTERNAZIONALE.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) in via/piazza/viale \_\_\_\_\_

recapito cellulare/fisso (obbligatorio) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Documento di identità/altro documento identificativo n. \_\_\_\_\_

rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

1. di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall'amministrazione sul proprio portale nella sezione dedicata;
2. di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
3. di non essere affetto/a da uno o più dei seguenti sintomi:
  - temperatura superiore a 37.5°C e brividi;
  - tosse di recente comparsa;
  - difficoltà respiratoria;
  - perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
  - mal di gola.
4. di essere consapevole di dover adottare, durante lo svolgimento delle prove, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19, ivi compresa la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso ai locali di pertinenza, prevista al fine di prevenire la diffusione del contagio da Sars-CoV-2;
5. di presentare all'atto dell'ingresso **regolare certificazione verde COVID 19 in corso di validità (GREEN – PASS)**;
6. di essere consapevole che qualora una o più delle sopra riportate indicazioni non dovesse essere soddisfatta sarà inibito l'accesso alla sede per lo svolgimento della prova prevista e che qualora i sintomi di cui al punto 3) dovessero insorgere durante lo svolgimento della prova sarà invitato/a ad abbandonare la sede di esame con le modalità indicate nel piano operativo relativo alla procedura di cui trattasi.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## COME INDOSSARE I FACCIALI FILTRANTI

È importante indossare e smaltire la i facciali filtranti in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte di infezione per i virus e batteri che potrebbero essere su di essa.



Prima di aprire indossare i facciali è necessario il lavaggio delle mani.  
Per indossarle correttamente è necessario:

- Manipolare il DPI solamente con le mani pulite.
- Indossarlo solamente su viso privo di barba, baffi e basette e ben rasato, in quanto la presenza di peli facciali non consente di garantire una corretta tenuta del DPI.
- Aprire il facciale a conchiglia e preformare ad arco la barretta metallica posta nella parte superiore portare entrambi gli elastici sulla parte anteriore del facciale e appoggiare il facciale sul viso posizionando la parte inferiore al disotto del mento e il nasello preformato sul naso, portare l'elastico inferiore dietro la testa al disotto delle orecchie e quello superiore alla sommità del cranio.
- Adattare lo stringinaso alla conformazione del viso impiegando contemporaneamente tutte e due le mani e aggiustare la posizione del facciale sul viso fino ad avere la sensazione che non ci siano tensioni o pieghe nei punti di tenuta lungo il bordo.
- Verificare la tenuta del facciale poggiando entrambe le mani sul dispositivo per tenerlo in posizione ed inspirare o espirare rapidamente, a seconda che si tratti di un dispositivo con o senza valvola, a seguito di tale prova non si devono percepire perdite d'aria dai bordi.



Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani. Se proprio necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina.

Rimozione e smaltimento del facciale.

- Lavarsi le mani
- Togliere il DPI dagli elastici portandoli sul davanti;
- Togliere il DPI, manipolandolo dagli elastici
- Smaltire il DPI secondo le procedure previste avendo cura di non toccarlo all'interno, essendo esso stesso fonte di propagazione.
- Lavarsi le mani.
- Non riutilizzare il dispositivo una volta tolto anche se non mostra segni di imbrattamento.

## COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2, FFP3

MODALITÀ D'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENERICHE

**NOTA:** fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con i prodotti per maggiori dettagli

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO È INDOSSATO CORRETTAMENTE.  
SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ D'INDOSSAMENTO E VERIFICARE LA TENUTA AL VOLTO DEL DISPOSITIVO COME ILLUSTRATO.



1  
Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.



2  
Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.



3  
Posizionare l'elastico superiore sulla nuca. Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie.


**NOTA:** Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettano il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.



4  
Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.



5  
La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro.  
• Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione.  
• Espirare rapidamente. Una pressione positiva all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova.  
• Per respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.

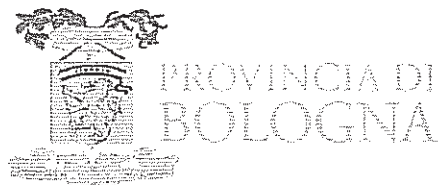











**SEDE UFFICI, SALE DI RAPPRESENTANZA e ARCHIVIO**  
**di Palazzo Malvezzi**  
**Via Zamboni, 13 – BOLOGNA**

**PIANO DI EMERGENZA INTERNO**

(ai sensi del DM 10.03.1998 e del D.Lgs. 81/2008)

Data revisione documento	28/12/2011
Data Protocollo e Firma documento	28/12/2011
N. Protocollo e Fascicolo	196413/11 – 6.1.2/37/2011

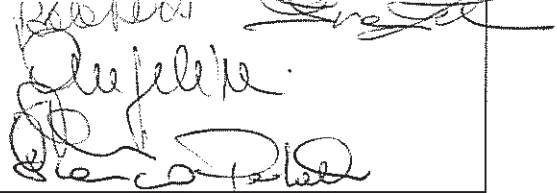Firma del Datore di Lavoro (Giovanni Cherubini)	
Firma del Responsabile del SPP (Daniele Tartari)	
Firma dei Direttori che utilizzano spazi presso lo stabile	
Fabio Zanaroli	
Giovanni Diquattro	
Moreno Tommasini	
Nadia Gualtieri	
Fabrizio Boccola	
Firma del Direttore Lavori Pubblici Claudio Paltrinieri	
Firma del Dirigente del Servizio Edilizia Istituzionale Giancarlo Frè	
Firma del Tecnico incaricato Marco Benati	
Firma del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (per presa visione)	

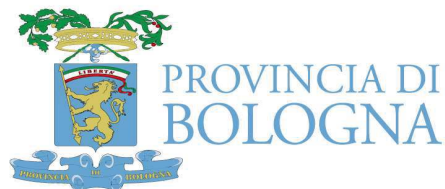

**SEDE UFFICI, SALE DI RAPPRESENTANZA e ARCHIVIO  
di Palazzo Malvezzi  
Via Zamboni, 13 – BOLOGNA**

**PIANO DI EMERGENZA INTERNO**

**(ai sensi del DM 10.03.1998 e del D.Lgs. 81/2008)**

Data revisione documento	28/12/2011
Data Protocollo e Firma documento	28/12/2011
N. Protocollo e Fascicolo	196413/11 – 6.1.2/37/2011

Firma del Datore di Lavoro (Giovanni Cherubini)	
Firma del Responsabile del SPP (Daniele Tartari)	
Firma dei Direttori che utilizzano spazi presso lo stabile	
Fabio Zanaroli	
Giovanni Diquattro	
Moreno Tommasini	
Nadia Gualtieri	
Fabrizio Boccola	
Firma del Direttore Lavori Pubblici Claudio Paltrinieri	
Firma del Dirigente del Servizio Edilizia Istituzionale Giancarlo Frè	
Firma del Tecnico incaricato Marco Benati	
Firma del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (per presa visione)	



## INDICE

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
1.1	Premessa .....	3
1.2	Generalità .....	3
1.3	Distribuzione del piano .....	3
1.4	Descrizione dell'edificio .....	4
1.5	Attività .....	6
1.6	Gestione e controllo dello stabile .....	6
1.7	Orario di lavoro .....	7
<b>2</b>	<b>CARATTERISTICHE GENERALI PER LA GESTIONE EMERGENZA .....</b>	<b>8</b>
2.1	Segnaletica, percorsi, vie di esodo e punto di raccolta .....	8
2.2	Accessi per gli enti di soccorso .....	11
2.3	Pulsanti di sgancio degli impianti .....	12
2.4	Impianti di rivelazione e spegnimento .....	13
2.4.1	Area uffici e sale di rappresentanza .....	13
2.4.2	Area Archivi: .....	13
2.5	Luci di emergenza .....	14
2.6	Estintori .....	14
2.7	Impianto idrico antincendio .....	15
<b>3</b>	<b>PROCEDURE PER L'OTTIMALE GESTIONE DELL'EMERGENZA .....</b>	<b>16</b>
3.1	Piano di chiamata nel caso di individuazione di situazioni di emergenza presso gli uffici o Sale di Rappresentanza .....	17
3.2	Piano di chiamata nel caso di individuazione di situazioni di emergenza presso gli archivi .....	18
3.3	Piano di chiamata nel caso in cui non sia presente nessuno .....	21
3.4	Analisi delle specifiche fasi del Piano di chiamata .....	21
3.4.1	Attivazione della segnalazione d'allarme .....	21
3.4.2	Evacuazione .....	21
3.4.3	Verifica delle situazioni di pericolo .....	22
3.4.4	Fine dell'emergenza .....	22
3.5	Informazioni da fornire ai soccorritori al telefono .....	23
3.6	Evacuazione di eventuali soggetti portatori di handicap .....	24
<b>4</b>	<b>RUOLI E COMPITI .....</b>	<b>26</b>
4.1	Ruoli e compiti di tutto il Personale .....	26
4.2	Ruoli e compiti dei Direttori e dei Dirigenti .....	27
4.3	Ruoli e compiti degli Addetti alla gestione dell'emergenza/soccorso .....	28
4.4	Ruoli e compiti della Portineria .....	29
4.5	Ruoli e compiti del Servizio Edilizia Istituzionale .....	30
4.6	Ruoli e compiti del RSPP .....	31
<b>5</b>	<b>FORMAZIONE, INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PEI .....</b>	<b>33</b>

## 1 INTRODUZIONE

### 1.1 Premessa

Il presente Piano di Emergenza è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 10/03/98.

Considerato che per “emergenza” viene comunemente intesa quella situazione creatasi a seguito di un evento a bassa probabilità di accadimento ma capace di produrre gravi danni alle persone, i cui effetti però possono essere eliminati o mitigati solo grazie ad interventi straordinari e tempestivi, si può concludere che l’incendio sia l’evento da considerare come prioritario per la stesura del piano di emergenza.

### 1.2 Generalità

In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 43 del D. Lgs. 81/2008, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:

1. le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio o di altro grave accadimento;
2. le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
3. le disposizioni per chiedere l'intervento di soccorsi esterni (es. dei vigili del fuoco, ambulanze) fornendo loro le necessarie informazioni al loro arrivo;
4. specifiche misure per assistere le persone disabili.

Rispetto agli altri Piani di emergenza provinciali, questo documento sarà più snello ed efficace limitando al minimo le indicazioni relative alle responsabilità che verranno rimandate ai documenti generali già approvati.

### 1.3 Distribuzione del piano

Il presente documento sarà pubblicato in intranet (sicurezza / Piani di emergenza), con scopi divulgativi per tutti gli interessati. Verrà invece consegnato, con metodologie differenziate (mail, cartaceo, ecc.) a tutti i lavoratori. Particolare attenzione dovrà essere data alla consegna agli addetti all'emergenza ed agli addetti al servizio Portineria. Per tutti i lavoratori sarà inoltre previsto un momento formativo e l'effettuazione di una prova di evacuazione che dovrà poi essere ripetuta con cadenza almeno annuale.

Il documento sarà inoltre reso disponibile a tutti coloro che utilizzeranno la struttura come ad esempio enti o associazioni.

## 1.4 Descrizione dell'edificio

L'immobile, di proprietà della Provincia di Bologna, è costituito da n. 4 piani fuori terra (più il piano ammezzato) ed 1 piano interrato destinato principalmente ad ospitare uffici, sale di rappresentanza ed archivi. Anche se appare come un'unica struttura, è in realtà costituito da 2 differenti corpi di fabbrica tra loro collegati mediante scale e corridoi interni:

- Palazzo Malvezzi de' Medici, è la struttura principale dove sono ospitate le sale di rappresentanza con accesso principale da Via Zamboni 13.
- Palazzina Lambertini, è la struttura secondaria che ospita principalmente uffici con accesso principale da Piazza Rossini.

I locali utilizzati hanno superficie calpestabile di circa 9.420 m2 totali compreso il piano interrato e presentano n. 3 vani scale più n. 1 scalone che porta alle "sale nobili" e 5 ascensori.

L'immobile è definito come *"Edificio pregevole per arte e storia"* pertanto risulta vincolato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

Di seguito la foto ricavata da "google map" da cui si evidenzia l'edificio in oggetto.



**Vista aerea della sede provinciale di Via Zamboni, 13. Sono evidenziati i due corpi di fabbrica di Palazzo Malvezzi e Palazzina Lambertini oltre alle Vie Zamboni e Benedetto (in bianco) che si incrociano presso P.zza Rossini, luogo di ritrovo.**

L'immobile è situato tra la Via Zamboni, Piazza Rossini e Via Benedetto XIV: in un lotto urbano del quartiere SAN VITALE, tra le due Torri e la zona universitaria. L'edificio ha un ingresso principale

(pedonale ma anche, all'occorrenza, carrabile) da via Zamboni 13 ed uno secondario, con accesso limitato, da Piazza Rossini (civico n. 3). È presente, nella Piazza appena citata, un cortile delimitato che funge da parcheggio per le auto dei consiglieri, per carico e scarico merci e da punto di ritrovo, in caso di emergenza. La struttura è delimitata frontalmente da Via Zamboni, lateralmente da piazza Rossini e Via Benedetto poi confina su altre strutture, o cortili interni, facenti parte sempre delle vie/piazze appena nominate. All'interno dello stesso palazzo convive un'altra realtà - bar interno - che però non crea interferenze significative.

Al Piano terra dell'edificio sono collocati:

- una portineria presso Zamboni 13 che funge da filtro per gli utenti esterni e per tutte le attività presenti nello stabile. Per i dipendenti è possibile l'entrata anche by-passando la portineria mediante l'utilizzo del badge presso il portone principale. Essendo questa la sede principale della Provincia la portineria rimane aperta ad orario continuato con l'ausilio dei portieri di notte. Grazie a questa portineria vengono controllate in remoto anche le altre sedi provinciali;
- è presente una seconda portineria presso l'accesso di P.zza Rossini che al momento non è utilizzata;
- ufficio. In particolare sono collocati al piano terra molti degli uffici con accesso al pubblico come ad esempio l'ufficio protocollo;
- cortili interni (usati per il deposito delle biciclette o come locali di servizio ad esempio per la raccolta carta)
- un cortile esterno, delimitato all'interno di Piazza Rossini, che funge da parcheggio per gli automezzi di servizio e per i Consiglieri (16 posti auto). Tale area funge anche da carico / scarico merci utilizzando l'accesso presso l'area del bar.

Al piano interrato sono invece collocati alcuni locali di servizio:

- archivi in uso al settore personale ed all'UO Archivio e Protocollo. Le aree archivio sono 2 e distinte, una con accesso presso l'area Bar, l'altra presso lo scalone presidenziale;
- deposito materiali in uso al servizio provveditorato ed ai servizi di comunicazione;
- locali tecnici come ad esempio il locale pompe, la cabina di trasformazione, ecc.

I piani fuori terra (dal 1° al 4° più ammezzato) ospitano gli uffici provinciali e le sale riunioni dedicate. L'accesso ai piani è garantito da 3 vani scale più 1 scalone che porta alle "sale nobili". Sono inoltre presenti cinque ascensori.

La disposizione complessiva è quindi la seguente: ci sono circa 160 locali ad uso ufficio di cui 9 "sale riunioni", 1 biblioteca giuridica e 33 bagni; di questi 1 attrezzato per portatori di handicap su tutti i piani.



## 1.5 Attività

L'attività svolta negli uffici è di tipo istituzionale ed è occupata da alcuni Settori della Provincia di Bologna. La potenzialità complessiva è di circa 190 dipendenti. I settori ospitati sono la Direzione Generale (10 collaboratori), il settore Affari Generali ed Istituzionali (circa 30 collaboratori), il Settore Bilancio e Provveditorato (circa 40 collaboratori), il servizio Patrimonio (circa 15 collaboratori), il Settore Personale (circa 60 collaboratori), il Settore E-Government: (circa 10 collaboratori) e l'Unità Speciale Assistenza al Consiglio (circa 25 collaboratori).

All'interno dello stesso stabile sono presenti 9 sale riunioni distribuite sui vari piani. Per il loro utilizzo il Settore Edilizia Istituzionale ha definito delle regole di utilizzo che prevedono sostanzialmente che tali sale riunioni possano essere utilizzate esclusivamente per attività istituzionali dell'Ente e non per attività esterne per le quali si dovrebbe parlare di attività di pubblico spettacolo. Tali regole sono state formalizzate attraverso il documento "Regole operative di utilizzo delle sale di rappresentanza per riunioni interne all'Ente" con PG 18181 del 07/02/2011. Tutte le sale sono prenotabili attraverso l'applicativo provinciale per la prenotazione sottoscrivendo le regole per il corretto utilizzo.

Le capienze / affollamenti massimi e le eventuali regole aggiuntive sono quindi le seguenti:

- Piano terra:
  - o "Sala Caduti sul lavoro" – capienza/affollamento massimo 32 persone;
  - o "Sala Corsi Giorgio Melloni". Affollamento massimo 14 persone di cui 12 dotati di attrezzatura informatica (+ 2 per docenti). Questa sala è gestita dall'U.O. Formazione;
- Piano Primo, "Sale Nobili":
  - o "Sala Zodiaco" – capienza/affollamento massimo 49 persone;
  - o "Sala Consiglio" – capienza/affollamento massimo 99 persone;
  - o "Sala Giunta" – capienza/affollamento massimo 25 persone;
  - o "Sala Rossa" – capienza/affollamento massimo 25 persone. Dalle 11/14 ad uso esclusivo delle conferenze ufficio stampa;
  - o "Sala Rosata" – utilizzata solo in caso di mostre – capienza non identificata in quanto le persone sono di passaggio;
  - o "Sala Verde" – capienza/affollamento massimo 12 persone;
- Piano Quarto:
  - o "Sala Biagi-D'Antona" – capienza/affollamento massimo 36 persone, ad esclusivo uso delle commissioni consiliari.

## 1.6 Gestione e controllo dello stabile

È presente un servizio stabile di portineria, posto all'ingresso dell'edificio. Il Servizio è attivo dalle 7.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì; mentre il sabato termina alle 13.30. Normalmente operano 2



addetti al mattino e due al pomeriggio. Durante le fasce orarie escluse dal presidio appena descritto è presente una unità di personale che presidia lo stabile nelle ore notturne, il sabato pomeriggio e la domenica. Nello specifico il personale in servizio nelle ore notturne ha il seguente orario dalle 19.30 alle 7.30 dal lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 8.30 il sabato e dalle 8.30 alle 7.30 la domenica. Il personale tutto è dotato di strumenti che completano le attività di presidio della sede in questione, ovvero un sistema di videosorveglianza che permette di aggiungere informazioni ai controlli in ingresso, anche per quanto riguarda il parcheggio sito in Piazza Rossini, di pertinenza dello stabile.

## **1.7 Orario di lavoro**

L'orario canonico prevede che i dipendenti effettuino il proprio servizio dal lunedì al venerdì con il rientro pomeridiano il lunedì ed il giovedì. Nelle giornate in cui non si effettua il rientro devono essere svolte 6 ore lavorative. Nelle altre 2 giornate ne sono previste 9. Esiste però una flessibilità in entrata nell'orario 7.30 – 9.00. Sono inoltre possibili variazioni dell'orario descritto che devono essere approvate dal proprio dirigente. È quindi verosimile ipotizzare una presenza continuativa di persone dalle 7.30 del mattino fino alle 19.00, tutti i giorni.


Lo stabile è aperto al pubblico. Normalmente l'apertura è su appuntamento ed è plausibile una presenza di pubblico dalle ore 8.00 alle ore 18.00 anche se la maggior parte dell'utenza è presente durante gli orari canonici di presenza del personale negli uffici (tutti i giorni fino alle 15.00 ed il lunedì + giovedì fino alle 18.00).

Da ricordare inoltre la presenza di Sale di rappresentanza utilizzate per riunione interne con presidio da parte del preposto. Per le regole di presidio si rimanda al documento "Regole operative di utilizzo delle sale di rappresentanza per riunioni interne all'Ente" con PG 18181 del 07/02/2011.

## 2 CARATTERISTICHE GENERALI PER LA GESTIONE EMERGENZA

### 2.1 Segnaletica, percorsi, vie di esodo e punto di raccolta

Di seguito viene riportata la pianta del piano terra. In essa vengono identificati il punto di raccolta / ritrovo presso il parcheggio di Piazza Rossini (comune alla sede di Via Benedetto XIV, 3) e le principali vie d'esodo che permettono di raggiungerlo.

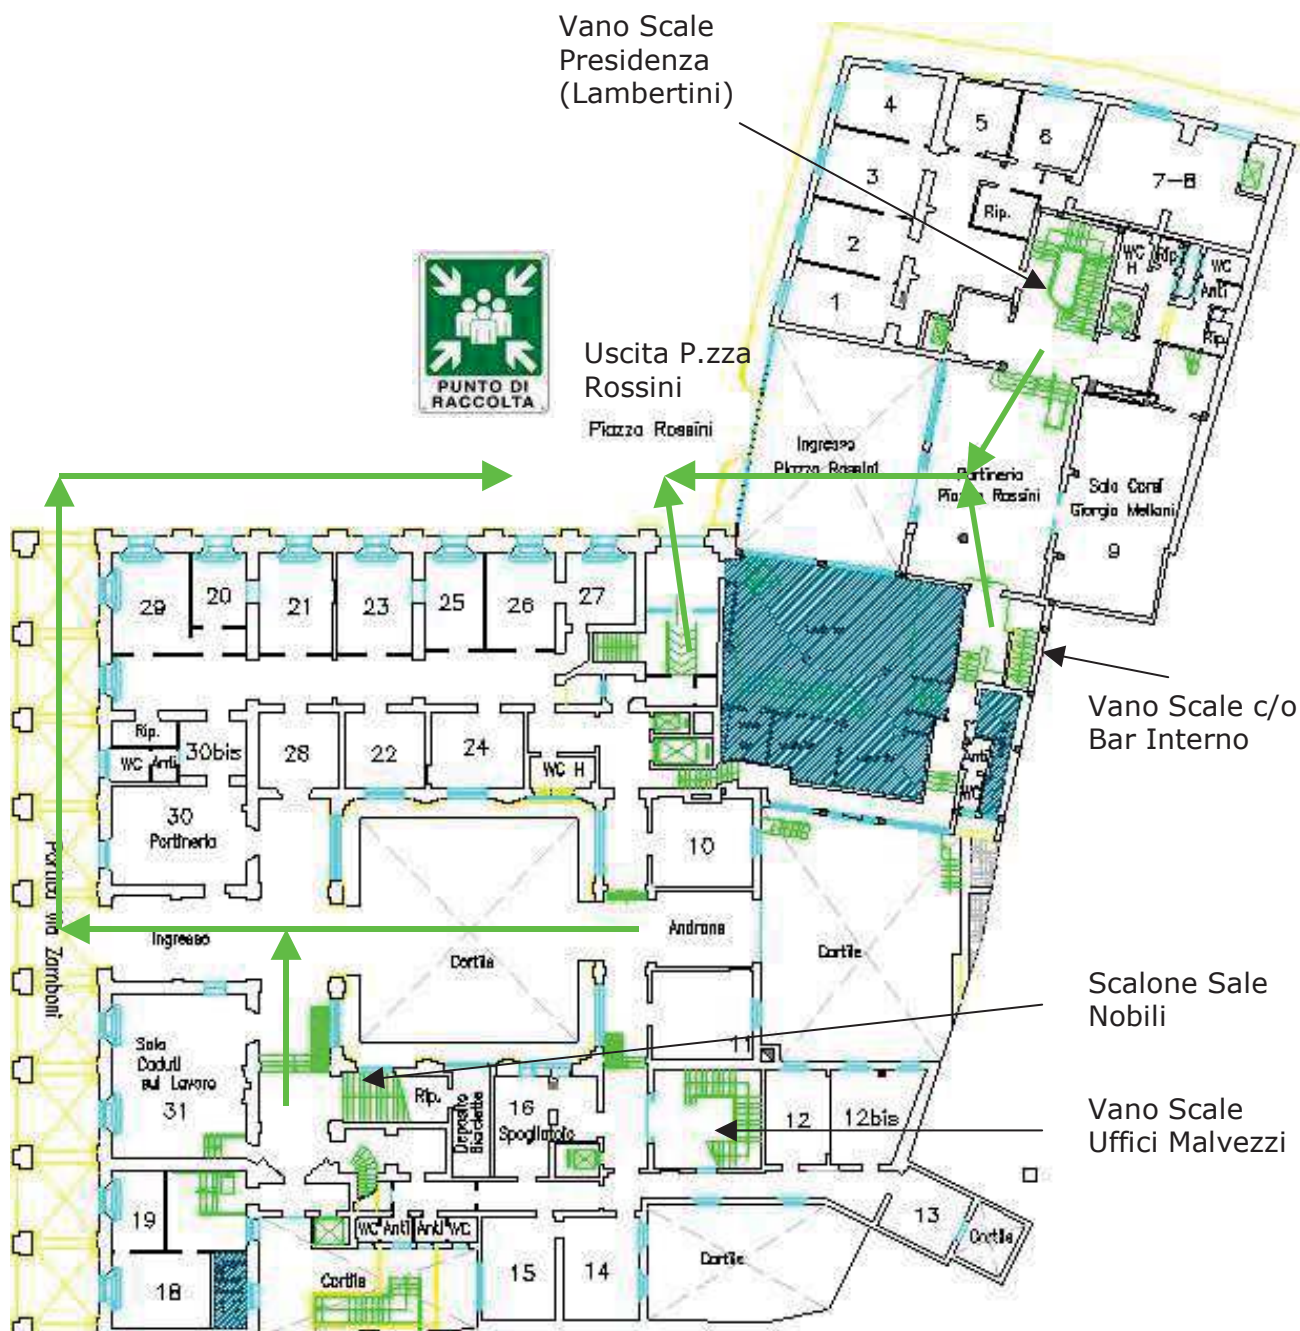

**Pianta del piano terra, localizzazione del punto di raccolta e delle principali vie d'esodo. Nelle Bacheche sono affisse le piante di evacuazione con l'indicazione di TUTTI i percorsi mentre qui sono indicate solo le vie principali**

La scelta della collocazione del punto di raccolta ha i seguenti vantaggi:

- Tutte le uscite confluiscono in prossimità dell'area di raccolta;
- L'area è completamente isolata dal traffico di auto essendo un parcheggio privato della Provincia;
- Esiste un sistema di videosorveglianza grazie al quale si può tener traccia dell'avvenuta evacuazione dei colleghi (in particolare per le prove di emergenza).

Al piano terra sono presenti le seguenti uscite:

- la principale presso la portineria (in Via Zamboni 13). Ad essa fanno riferimento tutti coloro che devono evacuare dalle sale nobili attraverso lo "Scalone Sale Nobili" e tutti i dipendenti collocati presso lo stabile definito "Palazzo Malvezzi" e relative pertinenze (es. sale riunioni e parte degli interrati);
- una uscita collocata nell'area della ex portineria sussidiaria (in Piazza Rossini). Ad essa fanno riferimento tutti i dipendenti collocati presso lo stabile definito "Palazzina Lambertini" e relative pertinenze (es. archivi, sale riunioni);
- una uscita collocata presso il bar interno che funge da ingresso / uscita di servizio per le attività di carico / scarico facchinaggio. Ad essa fanno riferimento gli archivi dell'area interrata di Palazzo Malvezzi;
- Esiste infine una ulteriore via d'esodo presso il bar interno anche se tale attività, pur se comunicante con il resto dei locali provinciali, non è gestita direttamente da dipendenti provinciali.


Come si può vedere dall'immagine precedente sono presenti quattro vani scala:

- Scalone Sale Nobili che serve in particolare l'area delle sale di rappresentanza anche se può fungere da esodo per uffici collocati al piano primo;
- Vano scale "Presidenza", che funge da esodo per tutti coloro che sono collocati ai piani dal 1° al 4° della Palazzina Lambertini;
- Vano Scale uffici "Malvezzi", che funge da esodo per tutti coloro che sono collocati ai piani dal 1° al 4° Di Palazzo Malvezzi;
- Vano Scale c/o Bar Interno che funge da esodo per il Piano Ammezzato e come supporto per l'esodo degli uffici sia di Palazzo Malvezzi che di Palazzina Lambertini trovandosi di fatto nella zona di unione dei due corpi di fabbrica.

Si ricorda che gli ascensori, in caso di emergenza, non devono mai essere utilizzati. I dipendenti provinciali con disabilità sono tendenzialmente collocati a piano terra per facilitarne l'evacuazione.

Al piano interrato sono presenti gli archivi. Come precedentemente indicato sono presenti 2 zone archivio: una presso lo stabile "Palazzo Malvezzi", nell'area con affaccio su Via Zamboni / Piazza Rossini, l'altra al di sotto di "Palazzina Lambertini". Le aree sono visibili nella figura seguente.

L'area di Palazzo Malvezzi è utilizzata da tutti i servizi interessati dagli archivi: Protocollo, Personale e Provveditorato. Questi archivi hanno come esodo il portone di servizio nei pressi del bar.

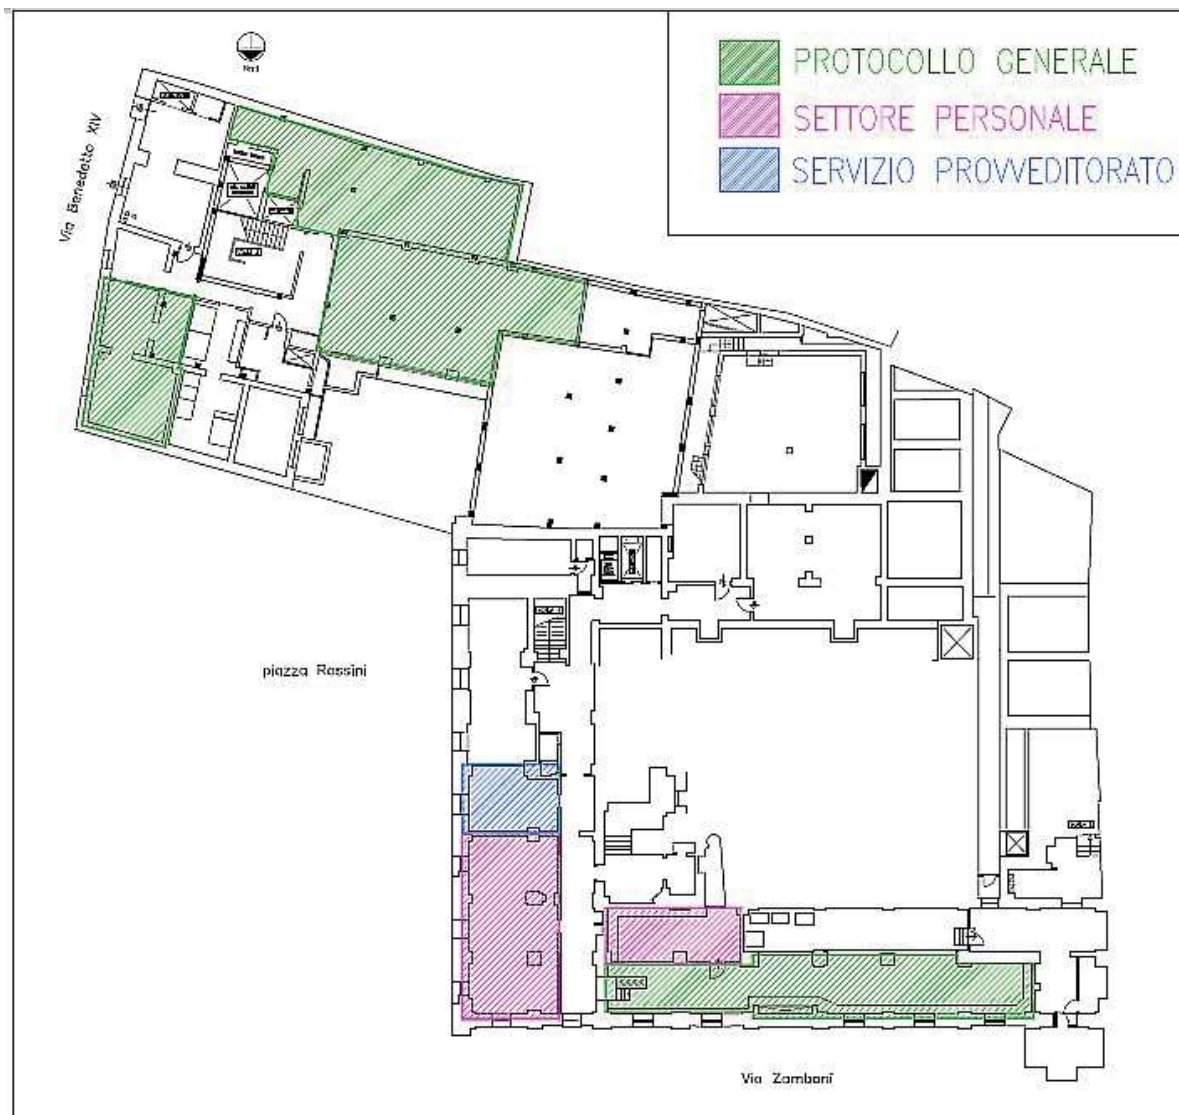

**Piano interrato della Sede di Via Zamboni, 13. Le aree colorate sono quelle relative agli archivi con impianto di spegnimento.**

L'area di Palazzina Lambertini è invece utilizzata dal solo servizio Archivio e protocollo. Questi archivi hanno come esodo lo scalone della Presidenza e la Portineria secondaria di P.zza Rossini.

Le piante di esodo sono comunque affisse, a tutti i piani, nelle apposite bacheche. Ogni dipendente (ma anche ogni visitatore che accede alla sede in oggetto) è tenuto a prenderne visione al fine di conoscere la propria via d'esodo ottimale. La collocazione, la cura e la manutenzione delle bacheche è in carico al Servizio Edilizia Istituzionale.

Nella pagina seguente è riportato anche il cartello informativo presente in tutte le bacheche insieme alla cartellonistica di esodo. In esso sono riportate le misure minime che ogni dipendente



deve seguire per potersi mettere in salvo (indicate anche nei paragrafi successivi) e per non intralciare la corretta gestione dell'esodo.

## INDICAZIONI PER IL PERSONALE IN CASO DI INCENDIO



AVVISARE IL PERSONALE ADDETTO ALL' EMERGENZA

TEL. ....

ALLERTARE LE PERSONE PRESENTI IN ZONA, ALLONTANARE EVENTUALI VISITATORI DAL LUOGO DELL'EVENTO E RASSICURARLI

METTERSI A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'EMERGENZA



NEL CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE: CHIUDERE LE FINESTRE E LE PORTE  
ALLONTANARSI DALLA STRUTTURA E RAGGIUNGERE ORDINATAMENTE IL  
LUOGO DI RADUNO

SEGUIRE LE INDICAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO, SE NEL FRATTEMPO SONO  
ARRIVATI.



**NON USARE GLI ASCENSORI, UTILIZZARE LE SCALE SEGUENDO LA  
SEGNALETICA**



**ATTENZIONE**

**NEL CASO IN CUI NON SIA POSSIBILE  
COMUNICARE CON LA PORTINERIA E/O  
ADDETTI ALL'EMERGENZA, TELEFONARE  
IMMEDIATAMENTE AI VIGILI DEL FUOCO**

**TEL.115**

### MISURE PREVENTIVE

VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI E SIGARETTE, MATERIALI  
INFIAMMABILI, ECC.

MANTENERE LIBERE LE VIE DI USCITA

VIETATO FUMARE E/O FARE USO DI FIAMME LIBERE

VIETATO USARE APPARECCHI ELETTRICI PERSONALI NON AUTORIZZATI

EVITARE L'ACCUMULO DI LIQUIDI INFIAMMABILI

## 2.2 Accessi per gli enti di soccorso

La via di accesso allo stabile per i mezzi di soccorso (VVF e AUSL), in caso di pericolo, è **Piazza Rossini**. A seguito di cambiamenti della viabilità **non è più possibile raggiungere la sede da Via**



**Zamboni** che al momento è diventa solo pedonale: in realtà è possibile accedere a Via Zamboni nella parte relativa alla sede provinciale da Piazza Rossini dove è stato istituito un varco controllato per raggiungere la prima parte della Via.

**L'accesso avviene quindi da Via Benedetto XIV partendo da Via S. Vitale.** È importante che chiunque chiami, per dare indicazioni agli eventuali organismi di soccorso, specifichi che il punto verso cui devono convergere i soccorsi è Piazza Rossini. Ciò permette inoltre di poter indirizzare i soccorsi verso il punto più efficace di intervento.



**Sede di Via Zamboni 13 visto dall'alto. L'accesso per gli enti di soccorso è da Via S. Vitale – Via Benedetto XIV. L'accesso da Via Zamboni è attualmente bloccato**

Si ricorda che Via S. Vitale e Via Benedetto (così come Via Zamboni da piazza Rossini verso la Porta) sono a senso unico pertanto è possibile accedere a detta struttura esclusivamente da Via S. Vitale. Al momento della richiesta di soccorso è quindi opportuno specificare la modalità di accesso.

## 2.3 Pulsanti di sgancio degli impianti

**I pulsanti di sgancio degli impianti sono posizionati presso la portineria presidiata di Via Zamboni.** Tale informazione è conosciuta ed a disposizione di tutti gli addetti al servizio Portineria. In particolare sono presenti 2 pulsanti di sgancio della corrente elettrica:

- il primo serve a disabilitare la rete in tutto l'edificio agendo sulla cabina di media tensione;

- il secondo serve a disabilitare il gruppo di continuità che permette il mantenimento della corrente anche in caso di emergenza per tutte le sale nobili.

Presso la sede di Via Zamboni non è presente la centrale termica (collocata invece nella vicina sede di Via Benedetto XIV con la quale esiste solamente uno scambio di calore). Non ci sono altre accessi di gas metano alla struttura da scollegare in caso di pericolo.

## **2.4 Impianti di rivelazione e spegnimento**

### **2.4.1 Area uffici e sale di rappresentanza**

L'impianto ottico acustico di segnalazione dell'emergenza può essere attivato manualmente mediante pulsanti con doppia calotta in vetro, posti a tutti i piani e segnalati da apposita cartellonistica. Tali pulsanti sono normalmente collocati in prossimità dei vani scala. È inoltre presente un pulsante di attivazione nei pressi della portineria al fine di facilitare l'attivazione manuale dell'allarme nel caso di segnalazione telefonica da parte di un dipendente o di un visitatore.

Sono inoltre presenti dispositivi di rilevazione automatica di fumo. Tali sensori sono collocati in tutti i corridoi (e non nelle singole stanze adibite ad ufficio) e rilevano la presenza di fumi nell'area ad uso uffici. Per le caratteristiche peculiari dell'edificio sono state installate nei corridoi più lunghi o nelle stanze di grandi dimensioni "barriere" di segnalazione di fumi che agiscono in modo analogo ai sensori con lo scopo di verificare la presenza di fumi.

L'attivazione di un sensore di fumo, di una barriera o l'attivazione di un pulsante di segnalazione attiva SEMPRE l'allarme ottico acustico funge da segnale di evacuazione. Il segnale è costituito da una sirena con suono continuo (BUZZER). L'allarme così attivato potrà essere disattivato solo tramite centralina di comando.

### **NON SONO PRESENTI IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO IN QUEST'AREA**

Il piano di chiamata e la procedura di evacuazione da attivarsi è chiaramente descritta nel successivo paragrafo 3.1.

La collocazione, la cura e la manutenzione di questi presidi è in carico al Servizio Edilizia Istituzionale.

### **2.4.2 Area Archivi:**

Agli archivi possono accedere solamente dipendenti appositamente formati ed autorizzati dei servizi interessati (Protocollo, Personale, Provveditorato).

Gli archivi sono dotati di impianti fissi per la rivelazione automatica di incendio (rivelatori ottici di fumo). È inoltre presente un impianto di spegnimento a gas inerte. Lo spegnimento viene attivato a seguito della segnalazione automatica di almeno 2 rilevatori di fumo o da un rilevatore di fumo più un pulsante manuale. Lo spegnimento è anticipato da una fase definita di “pre-scarica” che permette al personale eventualmente presente di uscire in sicurezza. Il countdown, preceduto da segnale acustico e ottico ha durata di 90 sec. Non è possibile annullare il countdown se non agendo sulla centralina di comando dell'impianto che è collocata vicino alle bombole.

ATTENZIONE: l'impianto di spegnimento automatico presso l'archivio non si attiva dai normali pulsanti di emergenza posti ai piani.

La centrale antincendio generale è collocata in portineria. Sono però presenti centraline in grado di gestire l'impianto di spegnimento presso le due aree archivio indicate.

Il piano di chiamata e la procedura di evacuazione da attivarsi nel caso di attivazione dell'impianto di rilevazione e spegnimento è chiaramente descritta nel successivo paragrafo 3.2.

## **2.5 Luci di emergenza**

Lungo le vie di esodo, sulle scale e sulle uscite di sicurezza sono presenti luci di emergenza autoalimentate che favoriscono un esodo sicuro in caso di assenza di corrente elettrica. Presso le sale di rappresentanza, vista l'importanza artistica è l'impossibilità di attivare un sistema di luci di emergenza come previsto per le altre parti dello stabile, è stato previsto un gruppo di continuità che permette di mantenere accese le luci e le attrezzature per oltre 2 ore dando così la possibilità di un esodo sicuro anche in condizioni di emergenza. L'attivazione del gruppo di continuità è segnalato in portineria.


Il controllo e la manutenzione di questi presidi è a cura del Servizio Edilizia Istituzionale.

## **2.6 Estintori**

Nell'edificio sono installati estintori portatili di tipo a polvere considerando che il rischio valutato per la zona uffici (e relative pertinenze) è “basso”. La superficie protetta da ogni estintore è da considerarsi pari a 250 m<sup>2</sup>. Sono inoltre stati installati estintori portatili a CO<sub>2</sub> dove è presente un quadro elettrico.

Gli estintori, sono affissi ad un'altezza variabile tra 1.3 m e 1.5 m e sempre chiaramente identificabili grazie all'apposita cartellonistica.

Anche nell'area interrata, servita da impianto di spegnimento automatico a gas, sono presenti estintori portatili di tipo a polvere così come previsto dal Certificato Prevenzione Incendi. Sono inoltre presenti estintore a CO<sub>2</sub> nei pressi dei quadri elettrici.

 <b>PROVINCIA DI BOLOGNA</b>	<b>Piano di emergenza</b> <b>Sede uffici, sale di rappresentanza ed archivio Palazzo</b> <b>Malvezzi, - Via Zamboni, 13 - Bologna</b> <b>(ai sensi del DM 10.03.1998 e del D.Lgs. 81/2008)</b>	Data rev. doc. 28/12/2011 N. Protocollo 196413/11 del: 28/12/2011 pag. 15 di 33
--	---	--

La collocazione, la cura e la manutenzione di questi presidi è in carico al Servizio Edilizia Istituzionale.

## 2.7 Impianto idrico antincendio

È presente una rete a servizio dell'area interrata. Non è invece presente un impianto idrico antincendio per la parte degli uffici / sale di Rappresentanza.



### **3 PROCEDURE PER L'OTTIMALE GESTIONE DELL'EMERGENZA**

Le procedure che seguono e l'organizzazione predisposta (e le relative responsabilità), sono finalizzate alla prevenzione e minimizzazione di possibili danni alle persone ed alle cose. L'obiettivo è quello di mettere al sicuro il maggior numero di persone possibile senza mettere a repentaglio la propria sicurezza.

La gestione dell'emergenza è costruita sulla base del PIANO DI CHIAMATA pensato sulla base delle caratteristiche organizzative e tecniche evidenziate presso la struttura e basate sull'organizzazione complessiva della Provincia di Bologna.

Le procedure sono basate sulla evidenza che non esiste un'unica figura sempre presente presso la struttura in oggetto (quella che si avvicina maggiormente è la portineria che però non copre l'intero arco di attività) e la competenza tecniche dei presenti (compresi gli addetti all'emergenza) non è sempre tale da permettere la completa valutazione dell'evento che ha scatenato l'emergenza.

Questa impostazione è certamente molto più cautelativa per tutte le persone presenti presso la struttura, ma potrebbe rischiare l'attivazione di un maggior numero di falsi allarmi. Sarà quindi necessaria una ottimale definizione della gestione dei falsi allarmi ed è plausibile una rivisitazione e una riscrittura del presente piano nel caso in cui il numero di false emergenze provochi effettivamente disagi.

La verifica e la gestione dell'emergenza può nascere dai dipendenti (o dai visitatori) che scorgendo un inizio di pericolo possono intervenire attivando l'impianto di allarme che funge da segnale di evacuazione o da una segnalazione automatica della presenza di incendio attraverso i sensori di fumo presenti a tutti i piani nei corridoi ed in tutti gli archivi dell'interrato.

Bisogna comunque tenere in considerazione che nella sede di Via Zamboni, convivono di fatto 2 grandi attività per le quali la gestione risulta sostanzialmente differente. Il piano di emergenza dovrà quindi dare differenti risposte a seconda della modalità di attivazione e della collocazione dell'evento:

- Attività d'ufficio e delle sale di rappresentanza;
- Attività di Archivio.

La diversità sta sostanzialmente nell'impianto di spegnimento automatico che impone comportamenti e tempi di evacuazione diversi

Nei paragrafi successivi verranno quindi esaminati, in modo separato, le due modalità di attivazione dell'emergenza e le relative fasi di gestione della stessa.




### 3.1 Piano di chiamata nel caso di individuazione di situazioni di emergenza presso gli uffici o Sale di Rappresentanza

L'attivazione può avvenire in 2 modi:

- a seguito della individuazione di un possibile pericolo d'incendio, il personale presente (eventualmente anche visitatori esterni) da l'allarme attraverso i pulsanti manuali collocati a tutti i piani. È ovvio che tale eventualità è collegata alla presenza fisica delle persone all'interno dell'edificio. Tale allarme manuale può essere anche attivato dal personale presente presso la portineria a seguito di una segnalazione da parte di personale presente all'interno dell'edificio che si reca in portineria o che telefona segnalando una situazione anomala;
- l'attivazione potrà avvenire anche grazie ai rilevatori automatici di fumo (o barriere) presenti in tutti i corridoi. È sufficiente l'attivazione di un solo rilevatore di fumo per far partire l'allarme.

L'attivazione dell'allarme, che di per se funge da segnale di evacuazione, attiva la procedura di EVACUAZIONE e quella di VERIFICA (eventuale) a cura degli addetti all'emergenza.

La situazione potrebbe quindi essere schematizzata nel seguente modo:

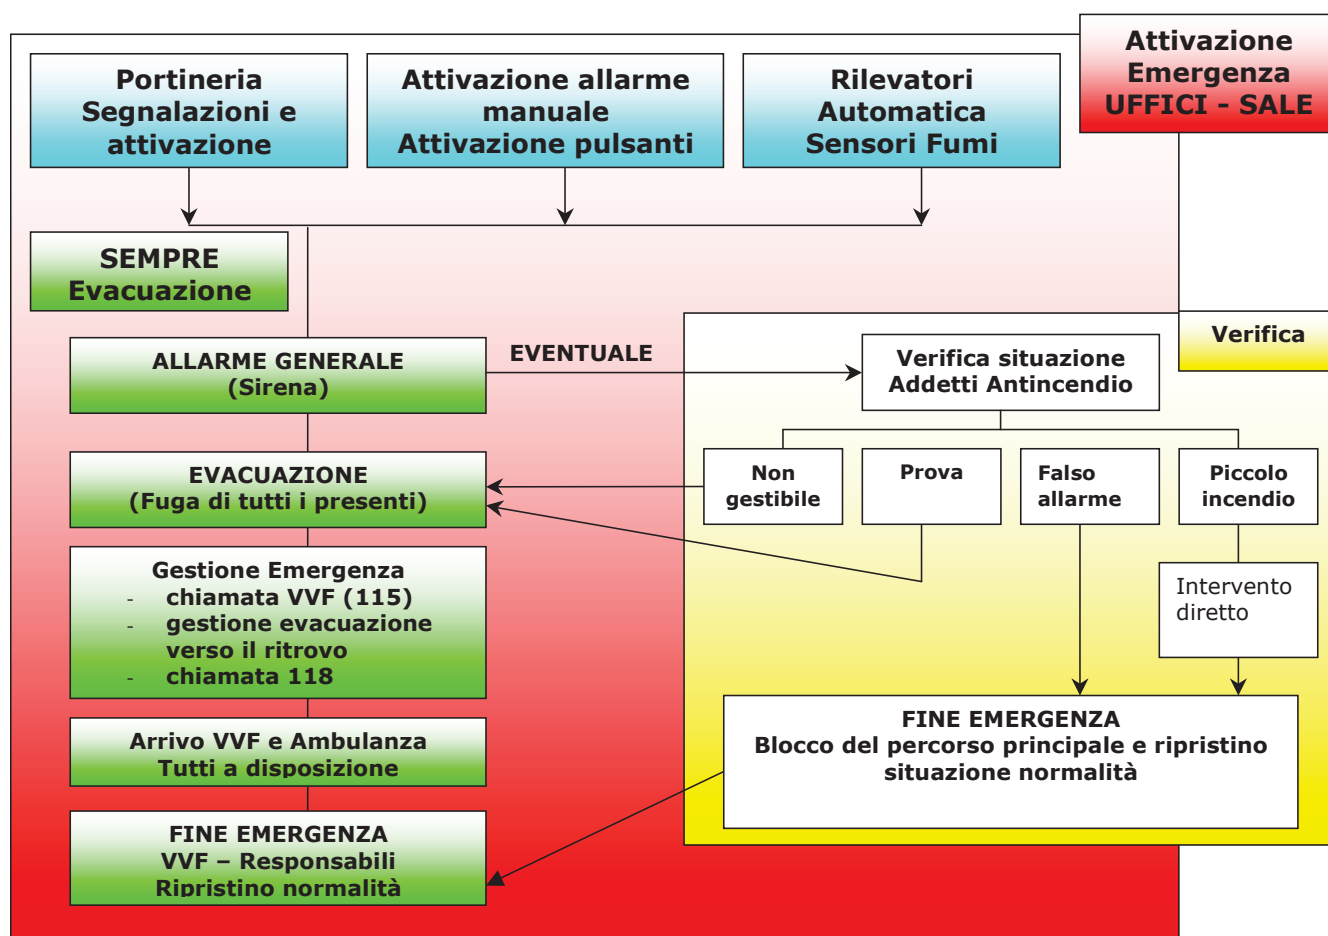

**Schema di attivazione del piano di chiamata e relative risposte. Si sottolinea che il piano di chiamata vale sia per gli uffici che per le sale di rappresentanza**

**Note:**

- l'attivazione dell'impianto di allarme, a seguito dell'individuazione di potenziali pericoli, può essere manuale ed effettuata da parte del personale presente (anche visitatori e non necessariamente addetti all'emergenza) o da parte degli addetti alla portineria;
- l'allarme può essere attivato anche automaticamente grazie ai rilevatori di fumo. Questa attivazione non da comunque origine ad uno spegnimento automatico;
- l'attivazione dell'allarme ottico acustico (**SIRENA**) funziona **SEMPRE** come segnale di evacuazione per tutti i presenti;
- la verifica di eventuali situazioni di emergenza può essere fatta dagli addetti all'emergenza (eventuale) che possono intervenire nel caso in cui i mezzi a disposizione siano sufficienti per gestire l'evento verificato;
- durante la fase di evacuazione gli addetti all'emergenza coordinano l'uscita delle persone cercando di individuare situazioni di rischio che non possono gestire per poterle comunicare all'arrivo dei soccorsi;
- il coordinamento con i soccorsi e le telefonate vengono effettuati dalla portineria o in seconda battuta dagli addetti all'emergenza i quali dovranno comunque come primo obiettivo gestire l'esodo verso il punto di ritrovo. Tale operazione può essere effettuata anche grazie ai telefoni di servizio in dotazione a tutti i dirigenti;
- il segnale per il rientro deve essere fornito dai VVF o da uno dei Direttori presenti che può eventualmente avvalersi dei colleghi del Servizio Edilizia Istituzionale.

### **3.2 Piano di chiamata nel caso di individuazione di situazioni di emergenza presso gli archivi**

Il caso si applica quando vengono rilevate situazioni di potenziale pericolo presso gli archivi. Si sottolinea come tali zone siano **INIBITE** alla maggior parte dei dipendenti provinciali e l'accesso è consentito alle sole persone individuate ed appositamente formate essendo presente un impianto di spegnimento automatico a gas inerte.

L'attivazione della presente procedura potrà avvenire:


- tramite rilevazione automatica dell'impianto di rilevazione fumi;
- tramite attivazione di pulsanti manuali.

A differenza del caso precedente, l'attivazione dell'allarme, che funge da segnale di evacuazione, può anche attivare la procedura di SPEGNIMENTO. Si possono quindi individuare 2 fasi:

- attivazione dell'allarme che porta alla sola evacuazione;

- attivazione dell'allarme e successiva estensione del problema che porta all'attivazione della fase di spegnimento.

Tale situazione può quindi essere schematizzata come indicato in figura:

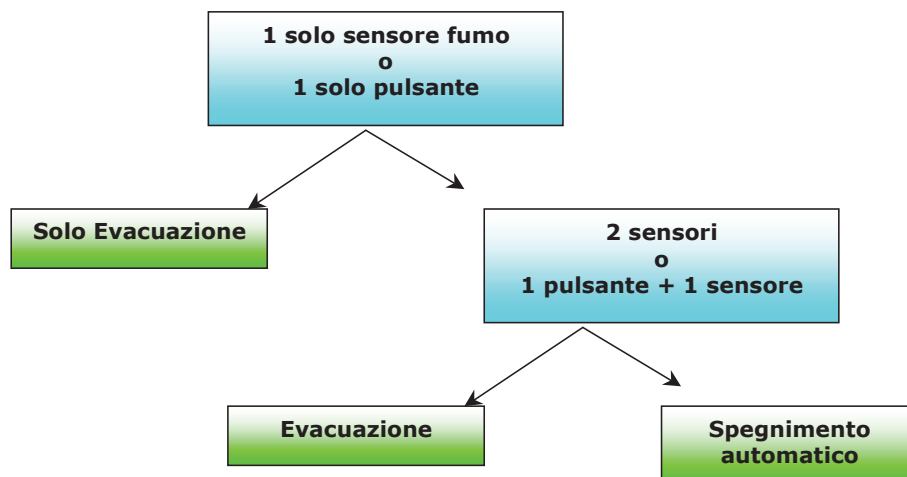

**Schematizzazione delle 2 fasi di attivazione dell'impianto di allarme presso gli archivi. In caso di incendio normalmente l'attività prosegue dalla prima alla seconda fase. È quindi opportuno che fin da subito sia effettuata l'evacuazione.**


**Non è mai richiesto di effettuare una verifica** a cura dell'operatore in quanto la situazione può evolversi rapidamente verso lo spegnimento automatico. Si sottolinea inoltre che l'impianto è settato in modo tale che la rottura di un solo vetrino o la rilevazione da parte di un solo rilevatore, attiva esclusivamente la procedura di EVACUAZIONE mentre nel caso in cui 2 rilevatori o un rilevatore ed un vetrino in contemporanea attivino il segnale di allarme parte la procedura per lo spegnimento automatico.

La situazione complessiva della procedura di rilevazione ed evacuazione potrebbe quindi essere schematizzata nella figura nella pagina seguente.

Note al piano di chiamata:

- l'attivazione dell'allarme ottico acustico e della targa "ABBANDONATE IL LOCALE" funzione SEMPRE come segnale di evacuazione per tutti i presenti;
- l'attivazione manuale può anticipare l'attivazione dello spegnimento automatico (nel caso in cui infatti un rilevatore faccia partire l'allarme il segnale manuale attiva lo spegnimento). È quindi necessario che prima di attivare lo spegnimento sia verificato la completa evacuazione dei presenti;
- l'attivazione del segnale di emergenza e dello spegnimento può avvenire anche in assenza di persone;
- la verifica di eventuali situazioni di emergenza **non deve essere effettuata**. È indispensabile procedere immediatamente all'evacuazione al momento del primo segnale d'allarme;

- durante la fase di evacuazione gli addetti all'emergenza coordinano l'uscita delle persone cercando di individuare situazioni di rischio che non possono gestire da comunicare all'arrivo dei soccorsi.
- la portineria viene comunque allertata dal segnale di allarme che parallelamente fa iniziare l'evacuazione anche degli altri locali (uffici). Il comportamento di tutti i soggetti esterni all'area di archivio, sarà analoga al caso precedente (attivazione di allarme ed evacuazione senza verifica da effettuare);
- lo spegnimento automatico non si attiva nel caso in cui ci siano porte o finestre aperte;
- il segnale per il rientro dovrà necessariamente essere fornito dai VVF o da uno dei colleghi del Servizio Edilizia Istituzionale.

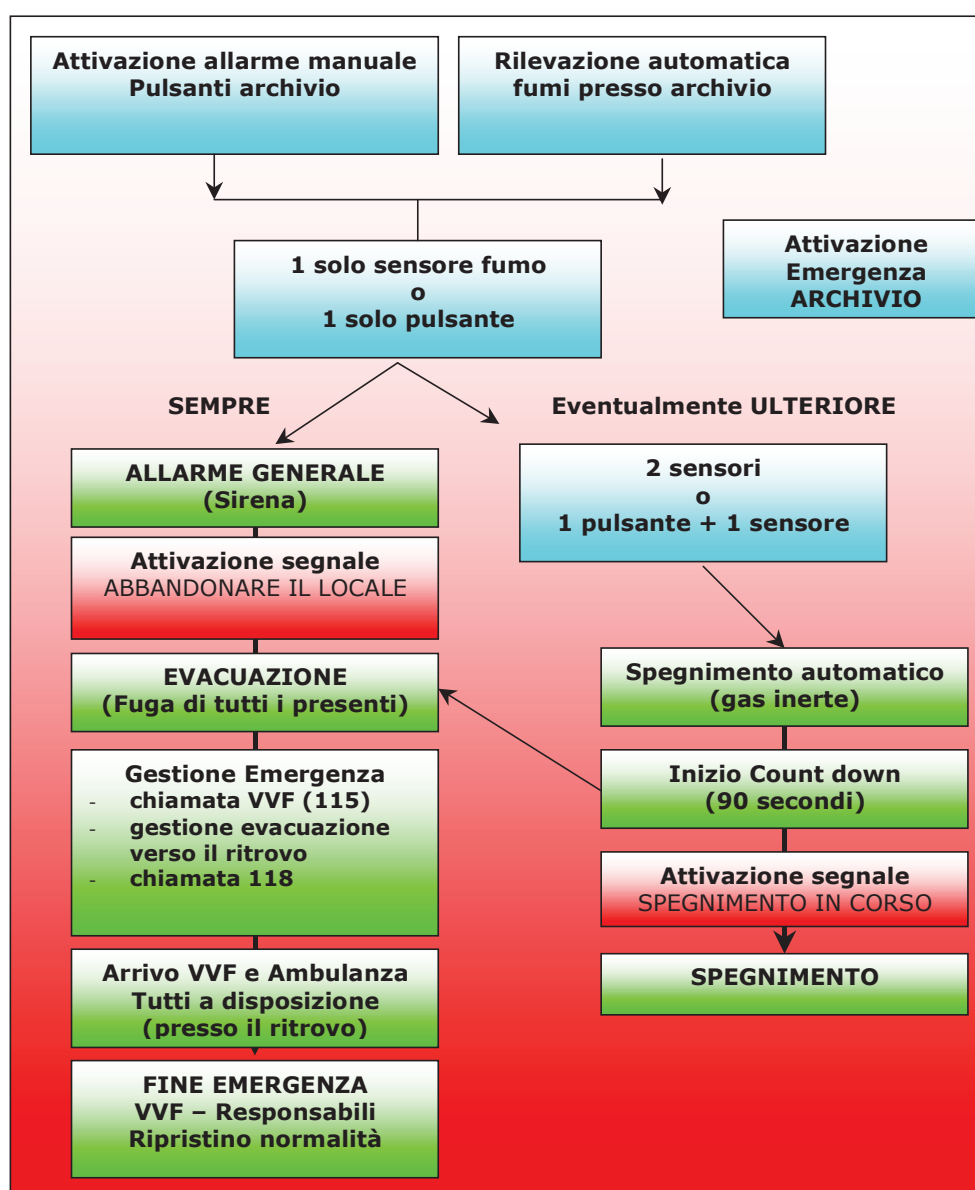

**Piano di chiamata per gli archivi**

### 3.3 Piano di chiamata nel caso in cui non sia presente nessuno

Il caso può presentarsi di notte o nei giorni festivi. L'attivazione può avvenire nel caso in cui ci sia un allarme automatico presso gli archivi o attraverso i sensori automatici ai piani. La portineria di Via Zamboni, 13 è l'unica sempre presidiata che provvederà ad avvertire i VVF per un controllo.

Tale presidio è valido anche per tutte le altre sedi le cui centraline, attraverso un apposito combinatore telefonico, inviano il segnale di allarme alla portineria di Zamboni 13.

### 3.4 Analisi delle specifiche fasi del Piano di chiamata

#### 3.4.1 Attivazione della segnalazione d'allarme

Come abbiamo visto l'allarme può essere attivato manualmente ai piani (emergenza presso uffici) o presso la Portineria (individuazione di situazioni di pericolo o segnalazioni da parte di terzi) o automaticamente mediante i sensori presenti nei corridoi o negli archivi.

L'attivazione del segnale d'allarme rappresenta per tutti i presenti ***l'attivazione dell'evacuazione***.

#### 3.4.2 Evacuazione

Al suono del segnale d'allarme, tutti i presenti dovranno procedere con ordine all'evacuazione: tutti hanno l'obbligo di lasciare immediatamente il proprio posto di lavoro e recarsi, senza provocare situazioni di panico ed allarmismo, presso il punto di ritrovo (Piazza Rossini), seguendo la segnaletica di emergenza.

Gli addetti all'emergenza collaborano al fine di favorire l'esodo. È necessario effettuare continue verifiche sull'andamento dello sfollamento ed a raccogliere informazioni sulla presenza di persone ancora all'interno. È inoltre opportuno realizzare un "rastrellamento" per essere certi che tutte le persone siano uscite. È comunque sempre indispensabile che la propria sicurezza non sia messa a repentaglio per cui è richiesto, agli addetti stessi, che effettuino le operazioni di evacuazione nei limiti delle proprie possibilità. È inoltre opportuno che le aree in cui è certa l'assenza di persone siano isolate attraverso la chiusura delle porte e delle finestre. Tale operazione dovrà essere effettuata solo nel caso in cui l'emergenza sia nota e gestibile.

La portineria gestirà tutte le comunicazioni con i VVF ed eventualmente con il 118 dando le indicazioni necessarie per raggiungere l'accesso, le caratteristiche dell'incendio o del pericolo (se comunicate). Proverà inoltre a verificare la disponibilità dei tecnici del Servizio Edilizia Istituzionale responsabili per lo stabile e il RSPP.

Tutti gli addetti si mettono a disposizione dei VV.F e dei mezzi di soccorso anche per informare sullo stabile e comunicare l'eventuale presenza di persone all'interno della struttura.



### 3.4.3 Verifica delle situazioni di pericolo

Come indicato nel piano di chiamata questa fase può essere “eventuale” e da applicarsi solamente nel caso di segnalazioni presso gli uffici. Nelle condizioni organizzative e tecniche esistenti non è infatti certo che sia possibile conoscere il punto esatto da cui parte l’allarme (es. nel caso dell’allarme ai piani la centralina non indica la posizione esatta del pericolo) né che gli addetti possano recarsi in condizioni di sicurezza presso il punto in cui si è verificata l’emergenza.

Nel caso in cui l’addetto alla gestione delle emergenze sia consapevole della propria capacità di verificare e valutare in piena sicurezza la situazione esistente, l’addetto si reca presso l’area in cui si è verificata la situazione di pericolo ed analizza la situazione. Può essere opportuno che altri addetti affianchino il primo nell’effettuazione dell’operazione.

I casi che possono verificarsi sono:

- la situazione di emergenza è gestibile e l’addetto intende procedere alla risoluzione del pericolo;
- la situazione è tale per cui l’addetto non ritiene di essere in grado di gestire l’emergenza. In tal caso comunica con la portineria al fine di allertare i Vigili del Fuoco telefonando al 115. Nel caso la portineria non sia presidiata procede in modo autonomo ad effettuare tale chiamata;
- l’addetto all’emergenza nella sua analisi rileva che è stato un falso allarme. Comunica quindi tale situazione permettendo la dichiarazione della “FINE EMERGENZA”. In questo caso sarà necessario un ripristino delle condizioni di normale esercizio che tra le altre cose prevederà anche un resettaggio della centralina d’allarme;
- nel caso di prove d’emergenza l’addetto, che si rende conto di un falso allarme, procederà comunque ad una normale evacuazione fondamentale per la verifica della buona riuscita del piano stesso.

In tutti i casi la portineria (se negli orari di presenza prevista) collabora con gli addetti all’emergenza per favorire le comunicazioni tra cui anche la chiamata o le chiamate ai VVF.

**NOTA: la verifica presso gli archivi, in particolare nel caso in cui ci sia una attivazione automatica del segnale di allarme NON DEVE MAI ESSERE EFFETTUATA.**

### 3.4.4 Fine dell’emergenza

Nel caso in cui sia avvenuto un fenomeno importante e siano intervenute le forze di soccorso (VVF e 118) la dichiarazione di fine emergenza ed il ripristino delle condizioni iniziali potrà essere

dichiarato solo dalle autorità stesse. Nessuno quindi potrà riprendere il proprio posto di lavoro senza tale indicazione.

Nel caso in cui siano stati falsi allarmi individuati da un addetto all'emergenza o nel caso in cui l'evento sia stato gestito e bloccato, i dirigenti dovranno dare l'indicazione del ripristino della situazione di normalità.

### 3.5 Informazioni da fornire ai soccorritori al telefono

Si ricorda che il ruolo della Portineria in caso di emergenza è quello di rendere immediatamente e costantemente fruibili le comunicazioni in tutto l'arco di tempo in cui viene dichiarata l'emergenza collaborando affinché possano essere chiamati i soccorsi esterni e rimanendo a disposizione degli stessi per fornire informazioni, purché ciò non comporti rischi per il personale stesso.

In particolare:

- in caso di avviso di allarme da parte di un altro addetto all'emergenza, raccoglie tutte le notizie utili da comunicare ai VV.F. o agli enti di soccorso;
- attiva l'impianto di segnalazione nel caso in cui personale interno o pubblico comunichi eventuali situazioni di possibile pericolo;
- verifica e si attiva per rendere accessibile lo stabile interessato dall'evento da parte degli automezzi di soccorso;
- limita le comunicazioni e rende disponibili le linee telefoniche esterne;
- si mette a disposizione dei soccorritori.


Inoltre devono preoccuparsi di rendere accessibile la struttura ad eventuali mezzi di soccorso.

Numeri da chiamare in caso di emergenza:

<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>	<b>Incendio/allagamento</b>
<b>Pronto Soccorso</b>	<b>118</b>	<b>Danni alle persone</b>
<b>Carabinieri - Pronto intervento</b>	<b>112</b>	<b>Reati contro persona o patrimonio</b>
<b>Polizia Municipale</b>	<b>051 266626</b>	<b>Radio Operativa / emergenza</b>
<b>ARPA</b>	<b>051 396211</b>	<b>Emergenza ambientale</b>
<b>HERA</b>	<b>800250101</b>	<b>Perdite acqua /gas metano di rete</b>
<b>ENEL Pronto intervento guasti</b>	<b>800900800</b>	<b>Problemi di corrente elettrica</b>

ATTENZIONE: quando si effettua una telefonata di soccorso ricordarsi di:

- Parlare lentamente
- Fare attenzione alle eventuali domande che l'interlocutore pone
- Non interrompere mai la comunicazione ma attendere che sia l'interlocutore a dare fine alla telefonata.

 <b>PROVINCIA DI BOLOGNA</b>	<b>Piano di emergenza</b> <b>Sede uffici, sale di rappresentanza ed archivio Palazzo Malvezzi, - Via Zamboni, 13 - Bologna</b> <b>(ai sensi del DM 10.03.1998 e del D.Lgs. 81/2008)</b>	Data rev. doc. 28/12/2011 N. Protocollo 196413/11 del: 28/12/2011 pag. 24 di 33
---	---	--

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni da fornire ai soccorritori.

<b>INFORMAZIONI DA FORNIRE SEMPRE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provincia di Bologna, Sede uffici via Zamboni ,13</li> <li>- Riferimenti per raggiungere il luogo: l'accesso dei mezzi di soccorso è da via S. Vitale – Benedetto XIV (senso unico)</li> <li>- Numero di telefono a cui è possibile essere rintracciati – Portineria ed eventualmente cellulare a disposizione</li> <li>- Nome della persona che sta chiamando e sua mansione in azienda</li> </ul>
<b>INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'OPERATORE DEL 115: VIGILI DEL FUOCO</b>  <b>NOTE: Non riagganciare mai per primo il telefono</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Natura e dimensioni dell'emergenza (incendio)</li> <li>- Struttura ed eventuali informazioni aggiuntive sulla collocazione dell'emergenza in corso: esempio N° uffici, area, piano, accesso favorito (fronte / retro)</li> <li>- Elementi di criticità eventualmente prossimi all'incendio (Es. rottura alimentazione metano)</li> <li>- Eventuale presenza di feriti</li> <li>- Presenza della rete di estintori e idranti</li> </ul>
<b>INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'OPERATORE DEL 118 – PRONTO SOCCORSO</b>  <b>NOTE: Non riagganciare mai per primo il telefono</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N° persone infortunate;</li> <li>- Per ciascun infortunato:</li> <li>- Tipo di patologia prevalente: malore, ustione, trauma;</li> <li>- Stato di coscienza (è cosciente sì/no);</li> <li>- Stato della respirazione (respira sì/no);</li> <li>- Se è ferito e che tipo di ferite ha;</li> <li>- Se è ustionato dove sono localizzate le ustioni e quanto sono estese.</li> </ul>
<b>INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'OPERATORE DEL 112/113</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riassumere brevemente il tipo di emergenza e fare un quadro sintetico della situazione</li> </ul>

### 3.6 Evacuazione di eventuali soggetti portatori di handicap

Vista la struttura dell'edificio, sviluppato su 4 piani fuori terra presso i quali si effettuano attività di ufficio e sale di rappresentanza (al piano primo) con presenza di pubblico, è necessario prevedere un apposito paragrafo per la corretta evacuazione di persone portatori di handicap. Si ricorda infatti che in condizioni di emergenza non è possibile utilizzare gli ascensori che normalmente permettono l'accesso e l'uscita di portatori di handicap alla struttura.

Possiamo sostanzialmente individuare 2 casi:

- portatori di handicap dipendenti: la presenza è quindi costante all'interno della struttura indicata per cui è necessario che i dirigenti del servizio presso cui operano si attivino per individuare le persone che dovranno collaborare in caso di emergenza per gestire al meglio l'evacuazione. È ovviamente necessario che siano individuate almeno 2 persone e non è obbligatorio che tali persone siano identificate tra gli addetti all'emergenza ed al primo soccorso. È sempre preferibile che i dirigenti collochino al piano terra i disabili per favorire la loro evacuazione d'emergenza;

- portatori di handicap tra il pubblico: in questo secondo caso la presenza non è quindi costante all'interno della struttura indicata. Non è quindi ipotizzabile individuare persone che si possano occupare in ogni caso dell'evacuazione di portatori di handicap in quanto sarebbe difficile gestire l'organizzazione quotidiana. È quindi necessario coordinarsi nel caso di una evacuazione per gestirla nel miglior modo possibile. In questo caso gli addetti all'emergenza ed al primo soccorso dovranno cercare di gestire la situazione coordinando e facendosi aiutare anche da coloro che pur non essendo addetti all'emergenza stanno evacuando dall'edificio. È ovviamente opportuno che riunioni e/o incontri in cui siano presenti portatori di handicap siano effettuati presso i locali più accessibili possibilmente ai piani più bassi dell'edificio.

Si ricorda che il vano scale principale è compartimentato e quindi può fungere da luogo sicuro in attesa dei soccorsi per i portatori di handicap che abbiano particolari problemi di tipo motorio.

## 4 RUOLI E COMPITI

In una sede complessa come la sede in oggetto non esiste un unico soggetto a cui potrebbe essere affidata la responsabilità della gestione del piano di emergenza. Per questo motivo sono state individuate le soluzioni organizzative presentate nei paragrafi precedenti (***procedure per l'ottimale gestione dell'emergenza***, paragrafo 3) in cui si definiscono i **ruoli e i compiti** delle funzioni preposte per ottimizzare la gestione dell'emergenza.

Le funzioni chiamate in causa per la gestione dell'emergenza sono:

- Personale dipendente e soggetti a vario titolo presenti all'interno della struttura;
- Direttori e Dirigenti;
- Addetti alla gestione dell'emergenza/soccorso;
- Portineria;
- Settore LL.PP, Servizio Edilizia Istituzionale;
- RSPP della Provincia.

Si ricorda che ruoli e compiti discendono direttamente da quanto indicato nella VDR generale al paragrafo 4.10 (e relativi sottoparagrafi) dalla pagina 111 alla pagina 114.

Nei paragrafi successivi verranno analizzati i ruoli ed i compiti di tutte le figure sopra indicate specificando la competenza di ognuno nelle varie fasi dell'emergenza ovvero in condizioni normali di esercizio, durante e dopo l'emergenza.

### 4.1 Ruoli e compiti di tutto il Personale

Tutti i lavoratori hanno compiti, ruoli e responsabilità che derivano dall'osservanza di tutte le norme di sicurezza predisposte.

**In condizioni normali di esercizio ogni lavoratore è tenuto a:**

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione.



**In condizioni di emergenza** ovvero di pericolo grave e immediato, il lavoratore ha il diritto/dovere di allontanarsi dal posto di lavoro o dal luogo pericoloso; per questo non può subire pregiudizio e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

Nel caso scopra l'incendio deve avvertire l'addetto all'emergenza e/o la portineria affinché possano effettuare la valutazione del danno e l'attivazione delle procedure. È inoltre opportuno che attivi l'allarme manuale di emergenza rompendo l'apposito vetrino che attiva la sirena per dare avvio alla procedura di evacuazione.

**Si ricorda inoltre che nel caso in cui non riesca a comunicare con la portineria o l'addetto all'emergenza, è necessario allertare i VVF. Da ogni apparecchio telefonico, può formulare il numero 115 preceduto dallo zero, per la richiesta immediata di intervento da parte dei Vigili del Fuoco.**

Si mette poi a disposizione del personale addetto all'emergenza e nel caso di evacuazione attivandosi in modo da garantire un corretto esodo non solo dei propri colleghi ma anche di tutti coloro che sono presenti presso la struttura. Deve in particolare collaborare affinché sia possibile allontanare rapidamente le persone dal luogo dell'evento, invitandole a seguire i percorsi indicanti le vie di emergenza e di non fare uso degli ascensori. È indispensabile assicurare le persone per prevenire l'insorgere di manifestazioni di panico.

A chi non ha compiti da svolgere nell'emergenza è vietato avvicinarsi al luogo dell'emergenza.

Oltre che nel presente documento, le "Istruzioni per il personale in caso di incendio" sono affisse in tutti i luoghi di lavoro.

## **4.2 Ruoli e compiti dei Direttori e dei Dirigenti**

I direttori ed i dirigenti sono le figura organizzative a cui vengono dati in gestione gli spazi. Hanno quindi l'obbligo di garantire, con la collaborazione del Servizio Edilizia Istituzionale, il mantenimento delle condizioni di sicurezza generali e l'adeguato mantenimento dei presidi attivi e passivi per la gestione dell'antincendio. Per l'effettuazione delle funzioni, in particolar modo in condizioni normali di esercizio, possono avvalersi degli addetti all'emergenza, opportunamente formati allo scopo.

### **In condizioni normali di esercizio dovranno:**

- effettuare la necessaria sorveglianza sui presidi antincendio e sulle vie d'esodo eliminando gli elementi che possono generare situazioni di emergenza. Tutta l'attività di vigilanza effettuata deve essere opportunamente riportata nel **registro dei controlli antincendio**, come previsto da apposita procedura;
- individuare e mettere a disposizione un numero adeguato di addetto alle emergenze ed al primo soccorso;

- imporre ed accertare il divieto di fumo;
- rendere disponibile e diffondere il presente piano di emergenza a tutti i lavoratori ed ai visitatori garantendo la necessaria informazione e formazione;
- nel caso siano presenti portatori di handicap individuare il personale che dovrà gestire tale evacuazione.

**In condizioni di emergenza** dovranno, come ogni altro utente della struttura, seguire le istruzioni previste per ogni lavoratore collaborando all'evacuazione ordinata verso il luogo di raduno.

**A seguito dell'emergenza** dichiarano la fine della stessa ed il ripristino della situazione di normalità, in particolare se nell'evento non sono intervenuti i VVF. Dovranno poi collaborare con SPP e Edilizia Istituzionale alla redazione di un rapporto dettagliato sull'accaduto.

#### **4.3 Ruoli e compiti degli Addetti alla gestione dell'emergenza/soccorso**

Gli addetti all'emergenza ed al primo soccorso sono persone dipendenti formate al fine di garantire il mantenimento delle corrette condizioni di sicurezza all'interno delle strutture provinciali. Si sottolinea come tale formalità resti in carico ai dirigenti di cui gli addetti all'emergenza sono il "braccio operativo".

Gli addetti all'emergenza ed al primo soccorso sono inoltre preparati per fronteggiare l'evento (se tecnicamente possibile) e ridurre per quanto possibile i danni, utilizzando i mezzi antincendio a disposizione. Hanno inoltre il compito di aiutare i colleghi ad evacuare in caso di pericolo.

**In condizioni normali di esercizio** sono in grado di verificare che le condizioni di sicurezza "originali" previste per un edificio siano mantenute. Sono quindi di fatto "l'occhio operativo" in termini di sicurezza dei Dirigenti ai quali dovranno relazionare in caso di situazioni difformi rispetto a quanto previsto. In particolare l'addetto all'emergenza dovrà:

- controllare che le vie d'esodo siano sempre sgombre e praticabili;
- verificare che la segnaletica indicante le vie di uscita sia sempre chiaramente individuabile;
- verificare l'accessibilità e la non manomissione delle attrezzature antincendio e lo stato di conservazione dei mezzi personali di protezione e salvataggio;
- segnalare al Dirigente eventuali carenze riscontrate.

**In condizioni di emergenza** dovranno cercare, sempre garantendo la propria incolumità e quella dei colleghi, di attivare il piano di chiamata previsto descritto nel capitolo 3. In ogni caso devono collaborare per rendere il più efficace e veloce l'esodo.

- impartire l'ordine di evacuazione attivando o facendo attivare gli allarmi ottici acustici generali nel caso in cui l'emergenza non sia più gestibile;
- avvertire la portineria che collaborerà per la comunicazione con gli enti esterni e/o avviserà dipendenti e visitatori. In caso non sia presente dovrà allertare direttamente i VV.F. (telefonare al 115) e gli altri mezzi di soccorso necessari;
- coordinare o organizzare l'eventuale evacuazione, aiutando e favorendo l'uscita del personale e dei visitatori, verificando che questa sia completa (effettua lo spazzolamento) e avvenga in modo ordinato verso il luogo di raduno. Deve inoltre accertarsi che non vengano utilizzati gli ascensori e farsi carico di organizzare l'evacuazione dei portatori di handicap presenti tra il pubblico;
- valutare l'entità dell'evento verificando se possono esserci pericoli per persone o cose. Se ritiene di avere mezzi e preparazione necessaria tenta di eliminare il pericolo;
- prestare i primi soccorsi;
- collaborare con i colleghi già presenti sul luogo dell'evento, in particolare nel caso in cui non sia il primo ad avvistare il pericolo;
- mettersi a disposizione dei VVF, o altra Autorità coinvolta all'arrivo, notificando al Responsabile dei Soccorsi dei VVF eventuali persone mancanti.

Gli addetti all'emergenza ed al primo soccorso non possono somministrare farmaci di alcun tipo. Sono comunque a disposizione i presidi sanitari (previsti dal DM 388/2003) a supporto degli interventi di primo soccorso, contenuti nelle cassette di Pronto soccorso collocate presso i servizi igienici.

**A seguito dell'emergenza** dovranno collaborare per individuare le cause che hanno generato l'evento, le eventuali anomalie e difficoltà riscontrate nella gestione dell'emergenza al fine di proporre soluzioni operative più efficaci per la gestione dell'emergenza.

#### **4.4 Ruoli e compiti della Portineria**

La Portineria ha il ruolo di rendere immediatamente e costantemente fruibili le comunicazioni in tutto l'arco di tempo in cui viene dichiarata l'emergenza. Alla portineria è anche richiesto di attivare tutte le comunicazioni e allertare tutti i soggetti interessati alla gestione dell'emergenza oltre ad avere la funzione di rendere accessibile la struttura ad eventuali mezzi di soccorso e di evitare l'ingresso a utenti esterni.

**In condizioni normali di esercizio** è necessario che:

si organizzzi per rispondere celermente ad eventuali emergenze (es. prospetti da conservare sempre in evidenza);

- abbia un elenco aggiornato degli addetti all'emergenza da contattare nel caso in cui, pur in assenza dell'attivazione del segnale di emergenza, arrivino segnalazioni dubbie da parte di colleghi;
- controlli la quotidiana apertura e chiusura delle vie di uscita e di emergenza delle strutture di riferimento e l'eventuale dislocazione transitoria dei materiali.

**In condizioni di emergenza** dovrà rendere immediatamente e costantemente fruibili le comunicazioni in tutto l'arco di tempo in cui viene dichiarata l'emergenza collaborando affinché possano essere chiamati i soccorsi esterni e rimanendo a disposizione degli stessi per fornire informazioni, purché ciò non comporti rischi per il personale stesso.

In particolare:

- attiva l'impianto di segnalazione nel caso in cui personale interno o pubblico comunichi eventuali situazioni di possibile pericolo;
- in caso di avviso di allarme da parte di un addetto all'emergenza, raccoglie tutte le notizie utili da comunicare ai VV.F. o agli enti di soccorso;
- verifica e si attiva per rendere accessibile lo stabile interessato dall'evento da parte degli automezzi di soccorso;
- limita le comunicazioni e rende disponibili le linee telefoniche esterne;
- si mette a disposizione dei soccorritori.

**A seguito dell'emergenza** dovrà collaborare per individuare le cause che hanno generato l'evento, le eventuali anomalie e difficoltà riscontrate nella gestione dell'emergenza al fine di proporre soluzioni operative più efficaci per la gestione dell'emergenza.

#### **4.5 Ruoli e compiti del Servizio Edilizia Istituzionale**

Il Servizio Edilizia Istituzionale è responsabile della messa in opera di tutte le strutture edilizie e di emergenza presenti. Si occupa quindi delle modifiche strutturali, se necessarie, delle richieste di certificazioni agli organi competenti (se necessarie) e della manutenzione ordinaria e straordinaria. Fornisce al Dirigente il fabbricato e tutti gli impianti di gestione delle emergenze nelle corrette condizioni di utilizzo e si occupa della loro manutenzione ordinaria. Tiene traccia di tutti i controlli antincendio gestendo il Registro dei controlli.

**In condizioni normali di esercizio** dovrà quindi:

- predisporre e far effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature e di tutti gli impianti tecnologici soggetti a controllo periodico ed effettuare un continuo controllo sulla corretta esecuzione dei lavori dati in appalto ad imprese esterne. Tutta l'attività di

vigilanza effettuata deve essere opportunamente riportata nel **registro dei controlli antincendio**, come previsto da apposita procedura;

- verificare, sulla base di segnalazioni del Dirigente, SPP, personale presente presso la struttura o sulla base di modifiche tecniche, se siano necessarie modifiche strutturali e impiantistiche che coinvolgono le strutture, aggiornando di conseguenza la segnaletica di emergenza.

**In condizioni di emergenza** se richiesto dai presenti all'evento di emergenza, dovrà fornire indicazioni sulla collocazione e dislocazione degli impianti nonché sull'eventuale modalità di utilizzo. Nel caso sia tecnicamente possibile, si reca sul luogo dell'evento.

**A seguito dell'emergenza** dovrà individuare le cause che hanno generato l'evento, le eventuali anomalie e difficoltà riscontrate nella gestione dell'emergenza al fine di proporre soluzioni operative più efficaci per la gestione dell'emergenza. È opportuno che sia predisposta una relazione ed allo scopo collaborano anche SPP e il Responsabile della struttura. Se necessario chiede indicazioni anche a coloro i quali sono intervenuti.

A seguito dell'analisi dell'evento potrà predisporre i relativi sistemi tecnici di riparazione o alternativi che possano eventualmente impedire il ripetersi o la limitazione dei danni dell'evento. Può inoltre proporre eventuali modifiche al presente Piano di emergenza.

#### **4.6 Ruoli e compiti del RSPP**


Il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione collabora col Datore di Lavoro per proporre e rendere operativo e conosciuto il presente piano di emergenza. Ha quindi compiti preventivi che permettono di identificare soluzioni operative in grado di essere efficaci in caso di emergenza. In particolare:

- predisporre e proporre il piano di emergenza interno ed i suoi eventuali aggiornamenti;
- partecipa in qualità di docente ai corsi di formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze siano essi generali che specifici sugli aspetti del Piano d'emergenza;
- propone esercitazioni e simulazioni per le verifiche dei piani di emergenza;
- collabora alla revisione della dislocazione delle attrezzature e alla pianificazione delle uscite di emergenza.

**In condizioni di emergenza** dovrà fornire indicazioni sulla collocazione e dislocazione degli impianti nonché sull'eventuale modalità di utilizzo. Nel caso sia tecnicamente possibile, si reca sul luogo dell'evento.

**A seguito dell'emergenza** dovrà individuare le cause che hanno generato l'evento, le eventuali anomalie e difficoltà riscontrate nella gestione dell'emergenza al fine proporre soluzioni operative



 <b>PROVINCIA DI BOLOGNA</b>	<b>Piano di emergenza</b> <b>Sede uffici, sale di rappresentanza ed archivio Palazzo</b> <b>Malvezzi, - Via Zamboni, 13 - Bologna</b> <b>(ai sensi del DM 10.03.1998 e del D.Lgs. 81/2008)</b>	Data rev. doc. 28/12/2011 N. Protocollo 196413/11 del: 28/12/2011 pag. 32 di 33
---	---	--

più efficaci per la gestione dell'emergenza. È opportuno che sia predisposta una relazione ed allo scopo collaborano anche Edilizia Istituzionale e il Datore di Lavoro. Se necessario chiede indicazioni anche a coloro i quali sono intervenuti.

A seguito dell'analisi dell'evento potrà predisporre i relativi sistemi tecnici di riparazione o alternativi che possano eventualmente impedire il ripetersi o la limitazione dei danni dell'evento. Può inoltre proporre eventuali modifiche al presente Piano di emergenza.

## **5 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PEI**

Il piano di emergenza finora predisposto, essendo costituito essenzialmente da procedure, è soggetto ad aggiornamenti.

Nel caso specifico possibili situazioni che richiedono necessariamente e doverosamente l'aggiornamento del piano sono:

- introduzione di nuove tecnologie (es. impianti di spegnimento o rilevazione automatica);
- modifica degli assetti organizzativi;
- cambio di destinazione d'uso dei locali;
- impiego significativo di sostanze pericolose;
- eventi che mettono in luce deficienze del presente piano;
- prove di evacuazione o altre prove che dimostrano una potenziale inefficacia del piano stesso;
- modifiche strutturali e/o impiantistiche.

È opportuno che chiunque individui elementi di criticità comunichi al Datore di Lavoro, ai referenti di Edilizia Istituzionale e al SPP gli elementi utili per effettuare le modifiche necessarie.

A seguito dell'approvazione del presente piano ed in caso di eventuali aggiornamenti tutto il personale seguirà un corso sulle procedure dei piani di chiamata, dei piani di emergenza e del piano di evacuazione/sfollamento.

Viene inoltre programmata almeno una prova di evacuazione all'anno affinché sia verificata la correttezza del presente piano e venga rinnovata la formazione a tutto il personale sulle procedure previste dal presente piano.